


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 11:18:06
Durée: 3mn 49s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOUMAORO PASCAL	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24093011163012095

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

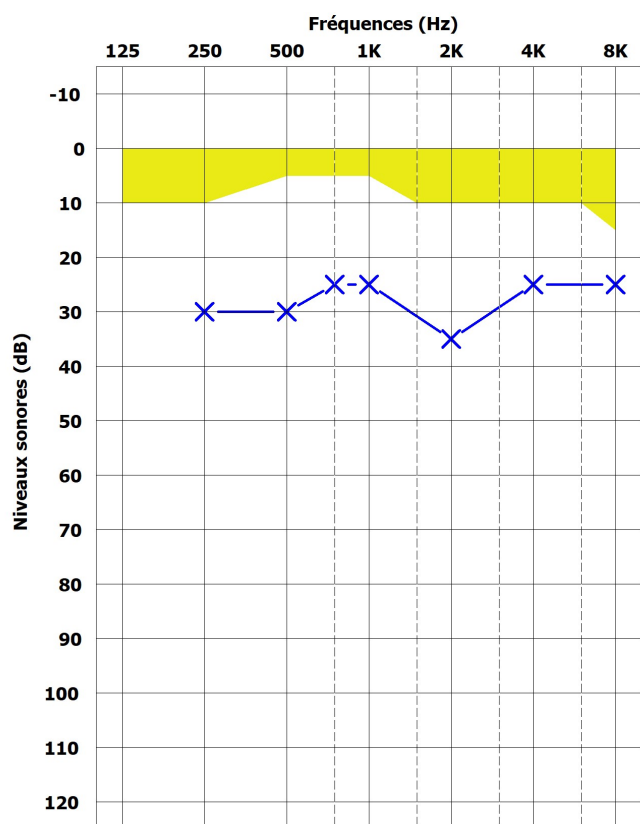

Oreille Gauche

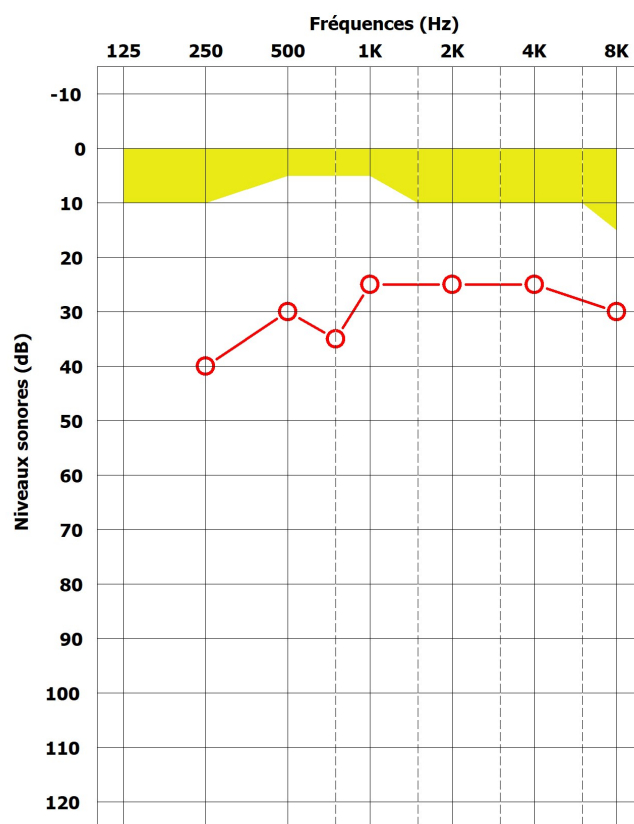

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		35		25		25
CA Droit		40	30	35	25		25		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes