


MEDVIE


Date du test: 06/04/2024 12:05:48
Durée: 10mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BAH ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24040611572618426

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

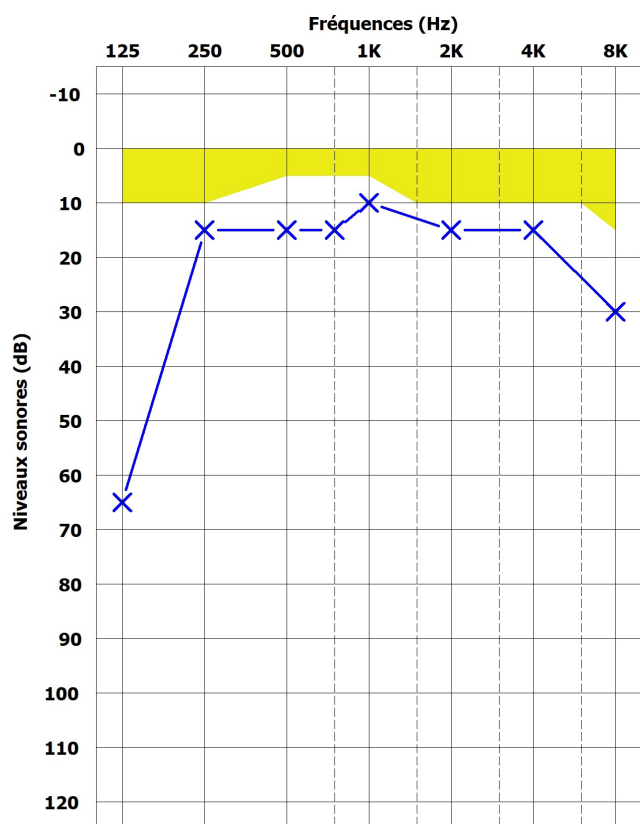

Oreille Gauche

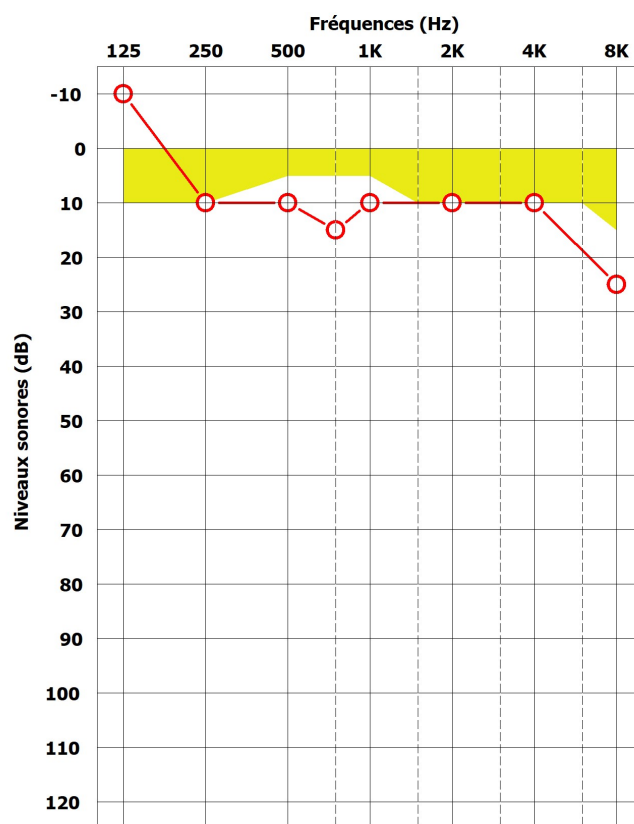

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	65	15	15	15	10		15		15		30
CA Droit	-10	10	10	15	10		10		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes