


MEDVIE


Date du test: 01/07/2025 17:49:53

Durée: 4mn 27s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

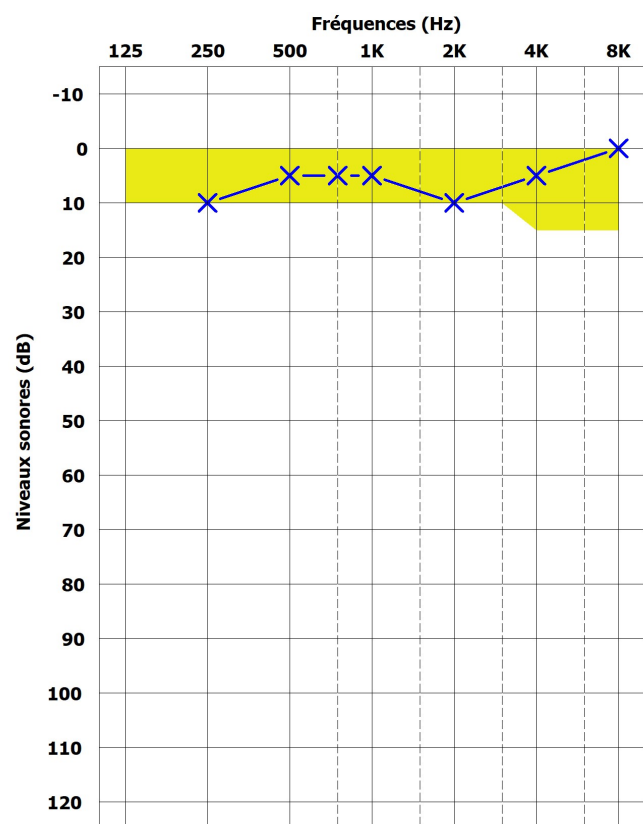

Oreille Gauche

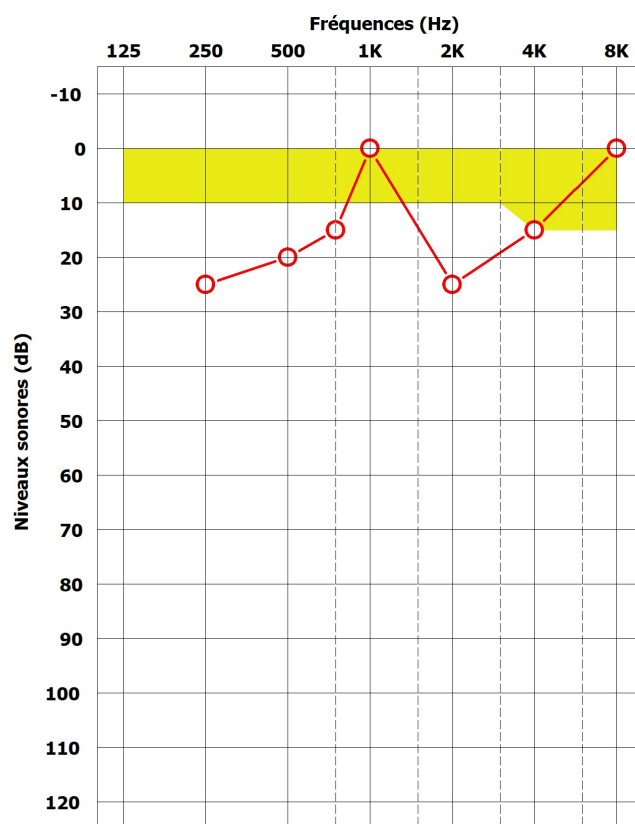

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	5	5	5		10		5		0
CA Droit		25	20	15	0		25		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA SIDIKI
Date de naissance	23/12/1991
Age	33
Société	CR18
ID	25070117470335675

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021