

MEDVIE


Date du test: 11/03/2025 11:50:29

Durée: 4mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KONATE OUSMANE
Date de naissance	10/06/1988
Age	36
Société	CR18
ID	25031111450392246

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

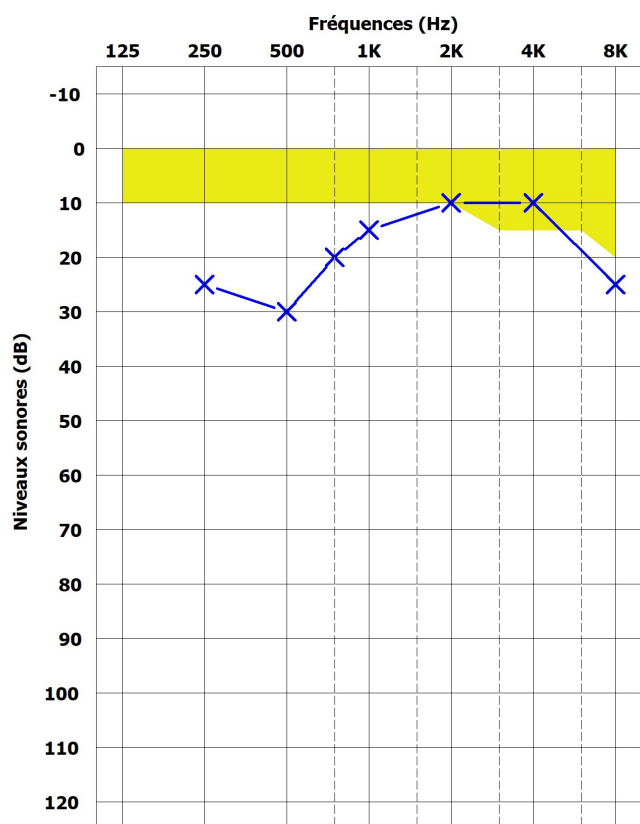

Oreille Gauche

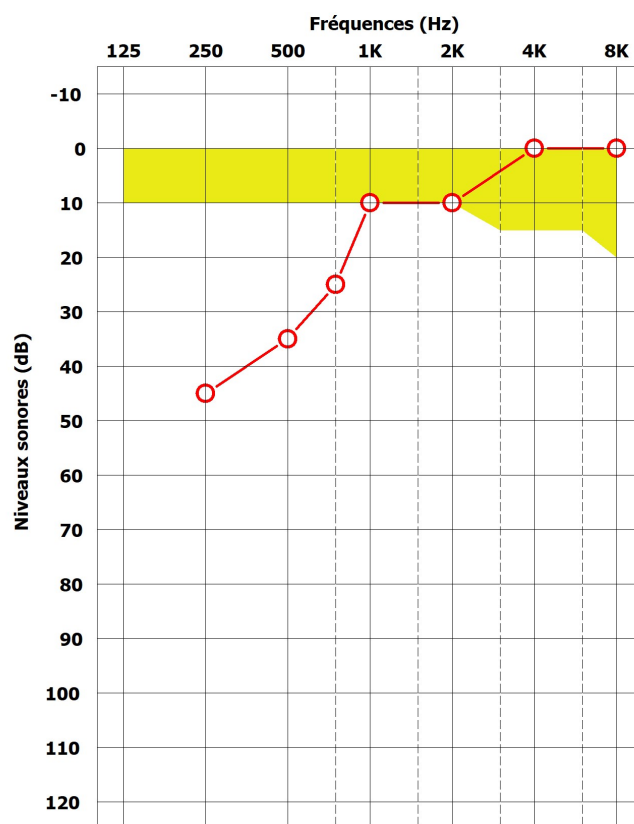

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	15		10		10		25
CA Droit		45	35	25	10		10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes