


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 16:21:49
Durée: 4mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA MARIAM	
Date de naissance	24/01/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100116141314764

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

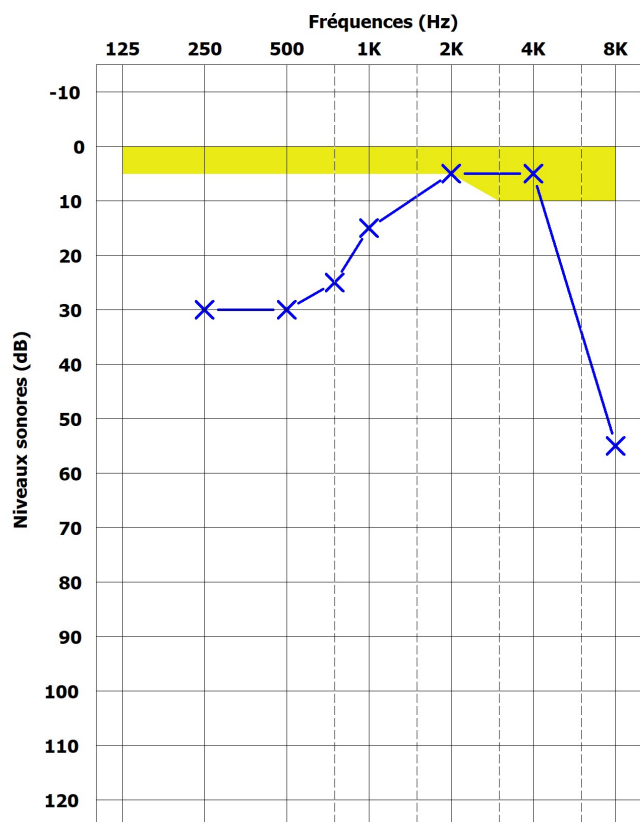

Oreille Gauche

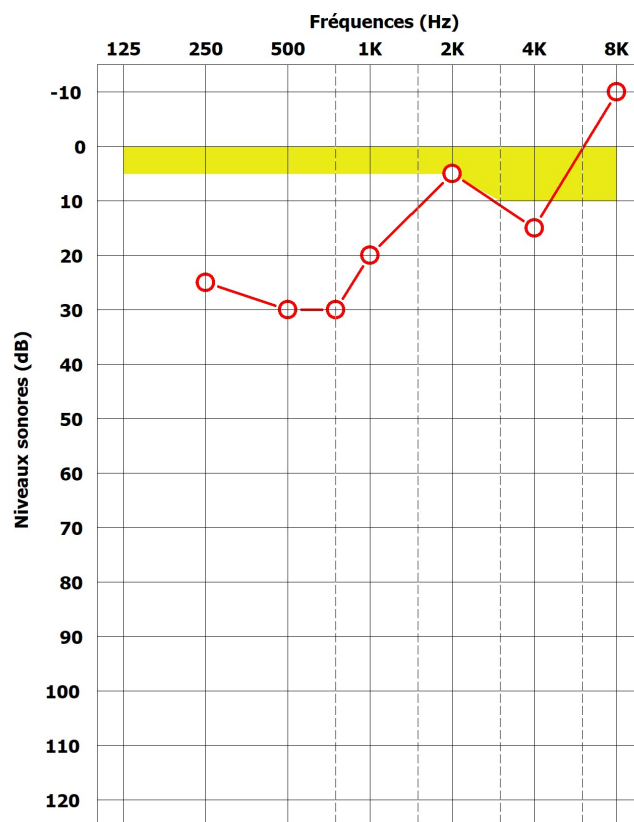

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	15		5		5		55
CA Droit		25	30	30	20		5		15		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes