


MEDVIE


Date du test: 06/04/2024 13:46:47
Durée: 11mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA ABOU	
Date de naissance	01/01/1984
Age	40
Société	CR18
ID	24040613432354896

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

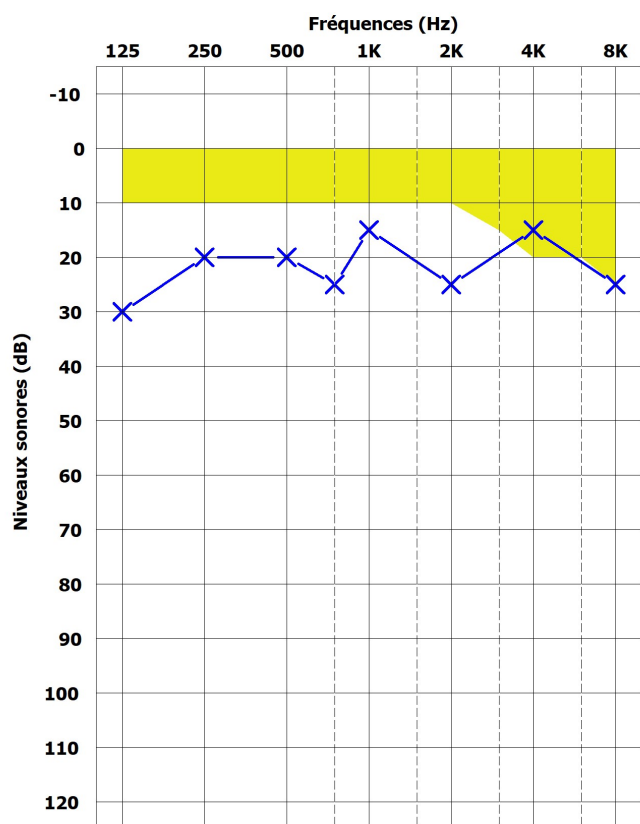

Oreille Gauche

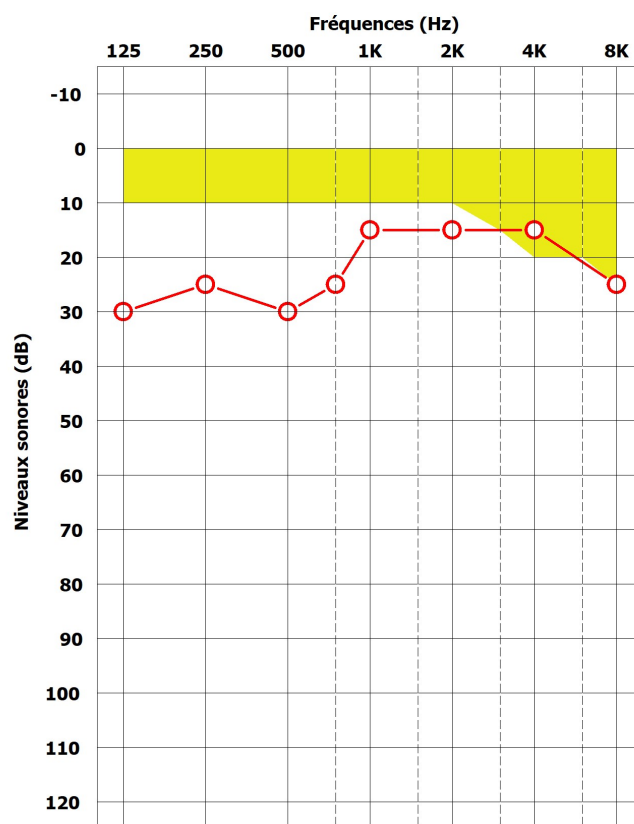

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	20	20	25	15		25		15		25
CA Droit	30	25	30	25	15		15		15		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes