



Données Patient		TRAORE LANCEI
Date de naissance	01/01/1993	
Age	31	
Société	CR18	
ID	24100312365355061	

Date du test: 03/10/2024 12:41:02
Durée: 4mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

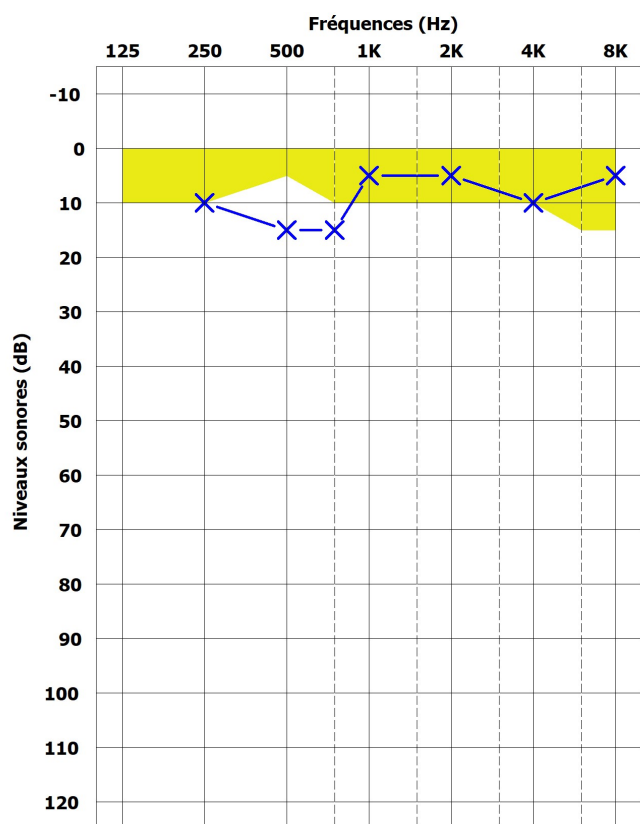

Oreille Gauche

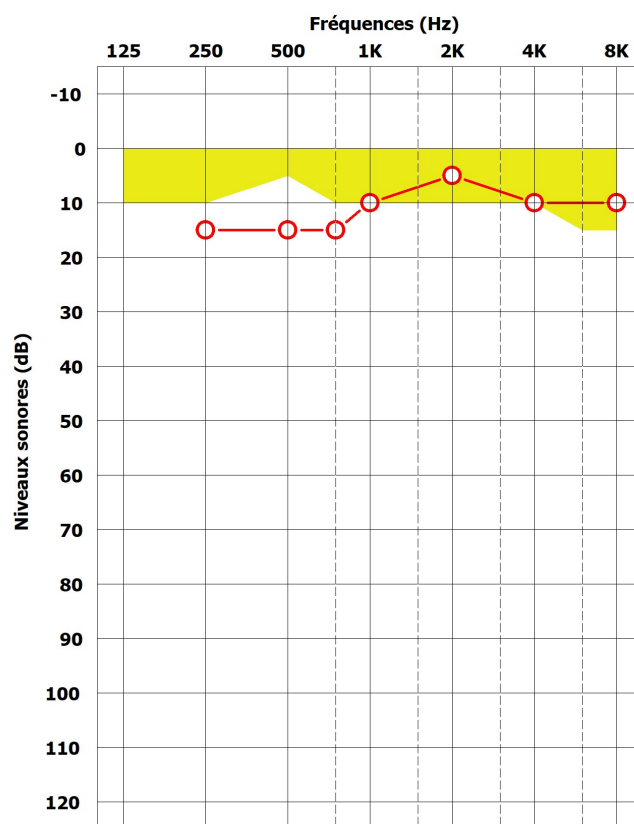

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	5		5		10		5
CA Droit		15	15	15	10		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes