


MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:56:22
Durée: 3mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA AMARA
Date de naissance	01/01/1997	
Age	28	
Société	CR18	
ID	25030712533318900	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

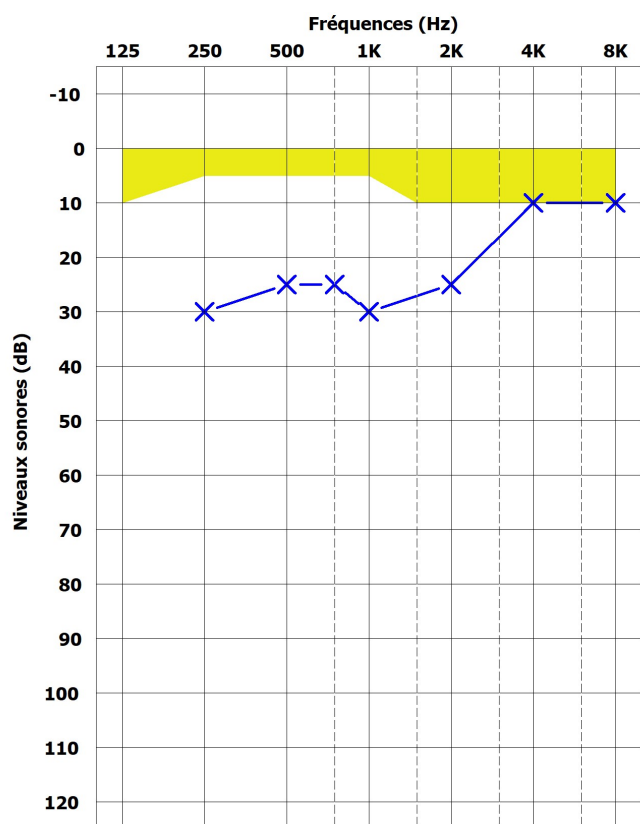

Oreille Gauche

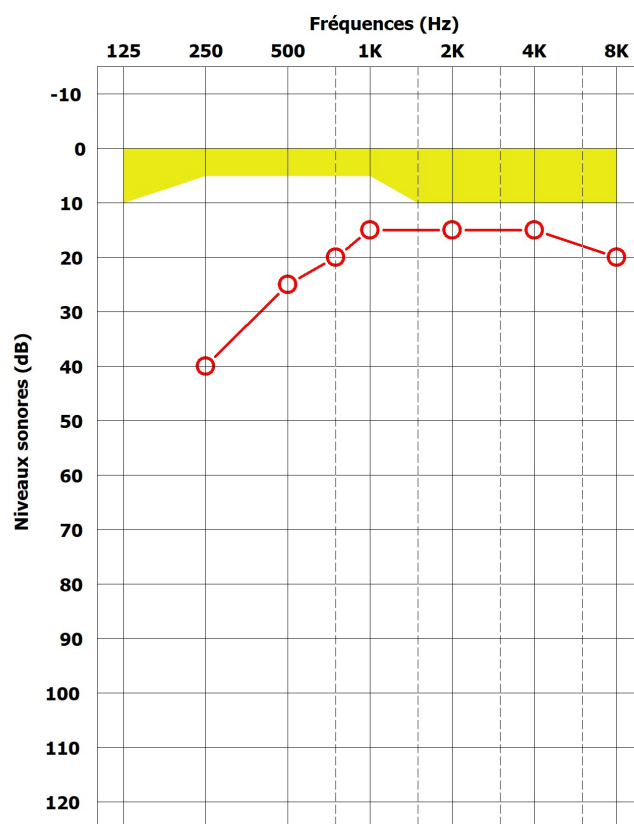

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	30		25		10		10
CA Droit		40	25	20	15		15		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes