



Données Patient		CAMARA MAMADY
Date de naissance	01/01/1992	
Age	32	
Société	CR18	
ID	24051010051001161	

Date du test: 10/05/2024 10:09:47
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

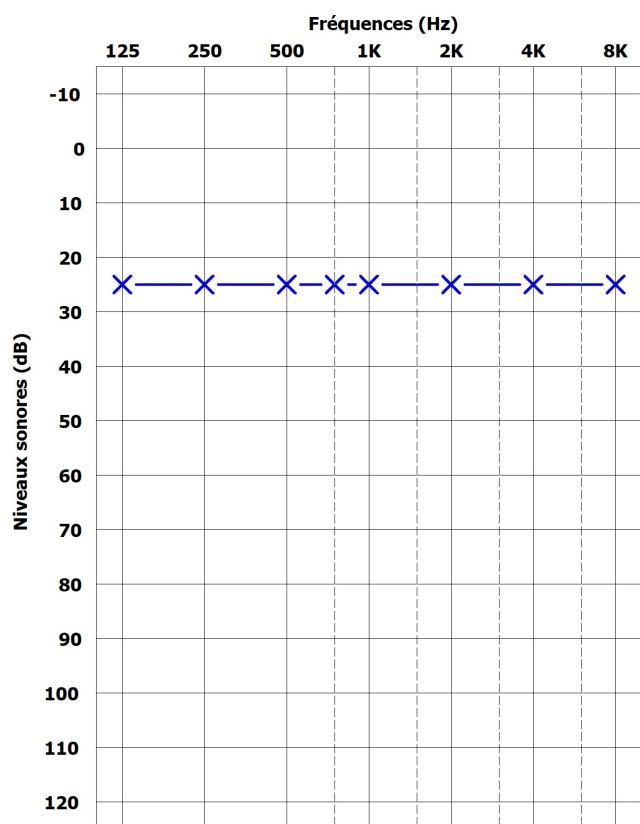

Oreille Gauche

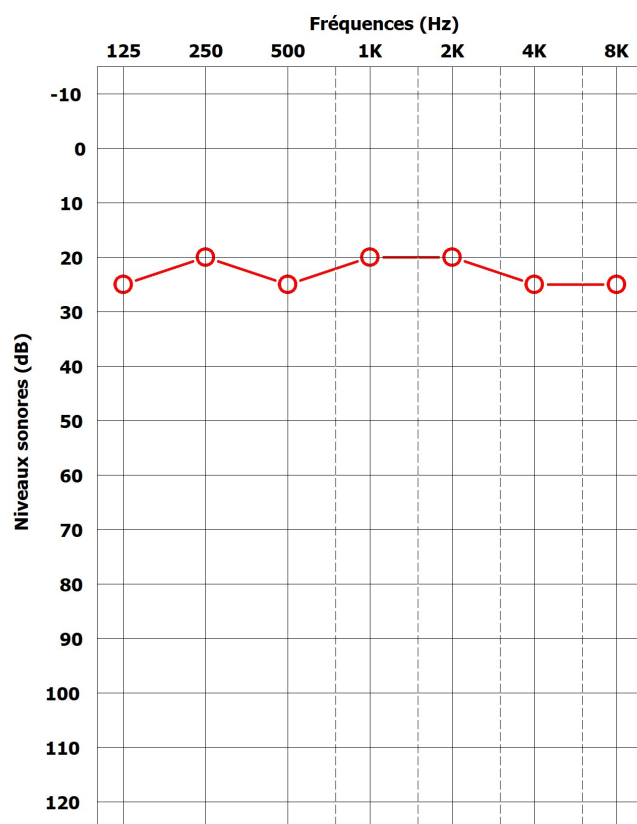

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	25	25		25		25		25
CA Droit	25	20	25		20		20		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes