

MEDVIE

Date du test: 01/07/2025 13:56:05

Durée: 5mn 18s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

HUILEI PANG

Date de naissance 07/11/1996

Age 28

Société CR18


ID 25070113521790951

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

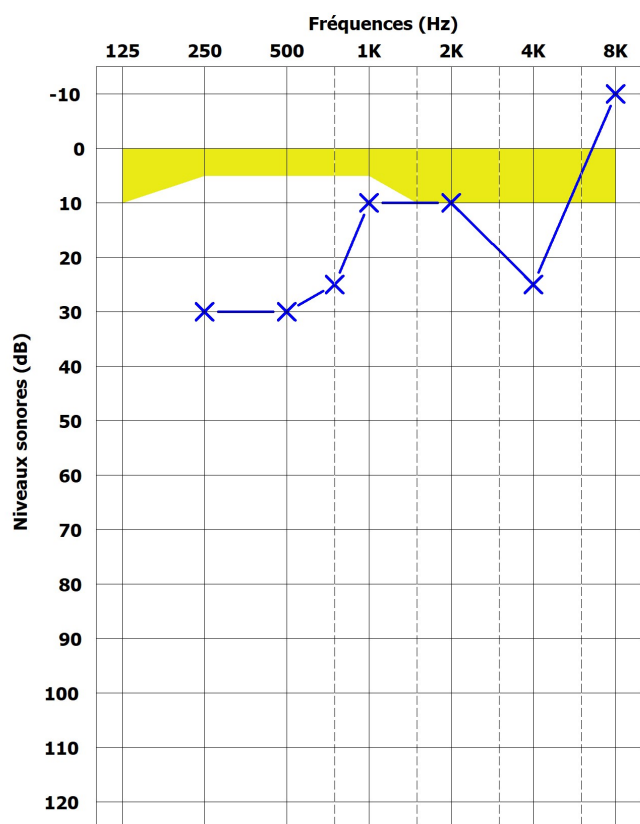

Oreille Gauche

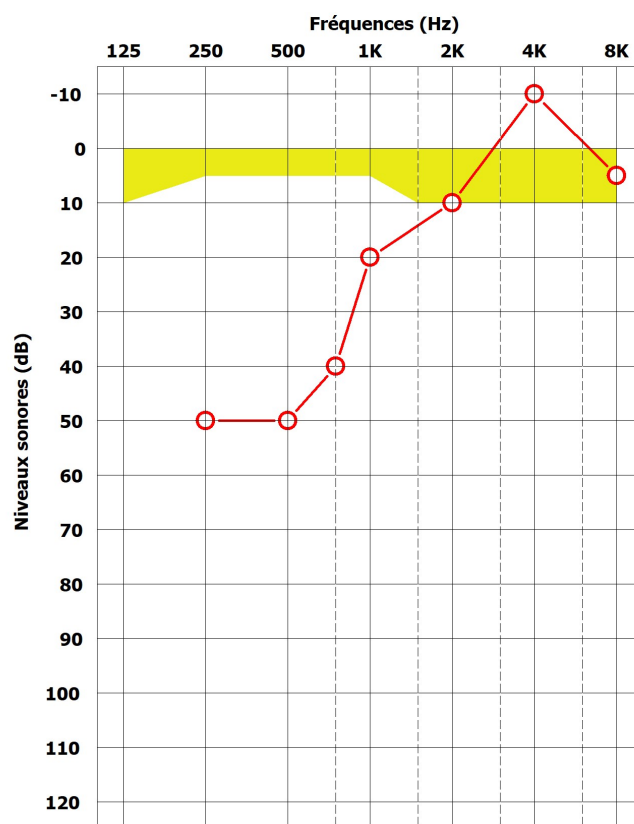

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	10		10		25		-10
CA Droit		50	50	40	20		10		-10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes