



Données Patient		SIDIBE ALPHA
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	CR18	
ID	24050615350164240	

Date du test: 06/05/2024 15:40:31
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

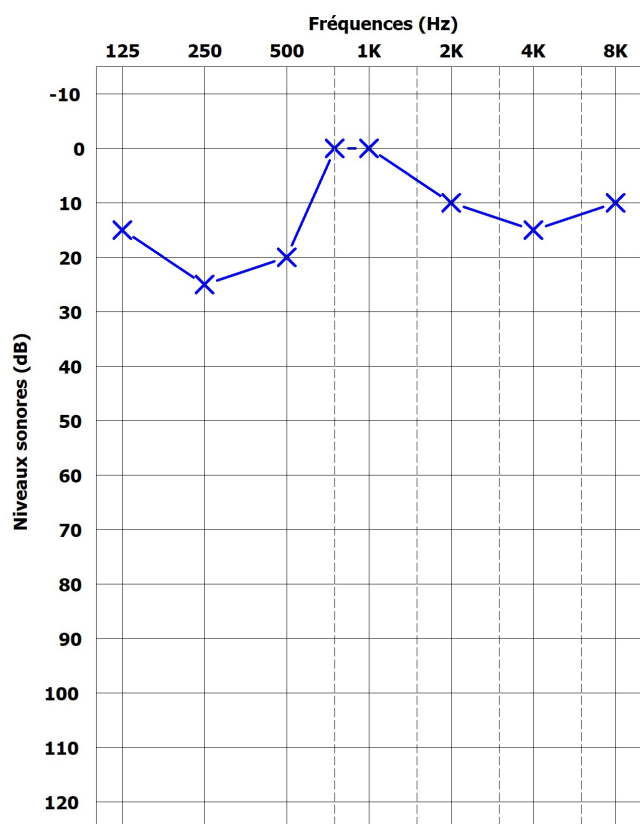

Oreille Gauche

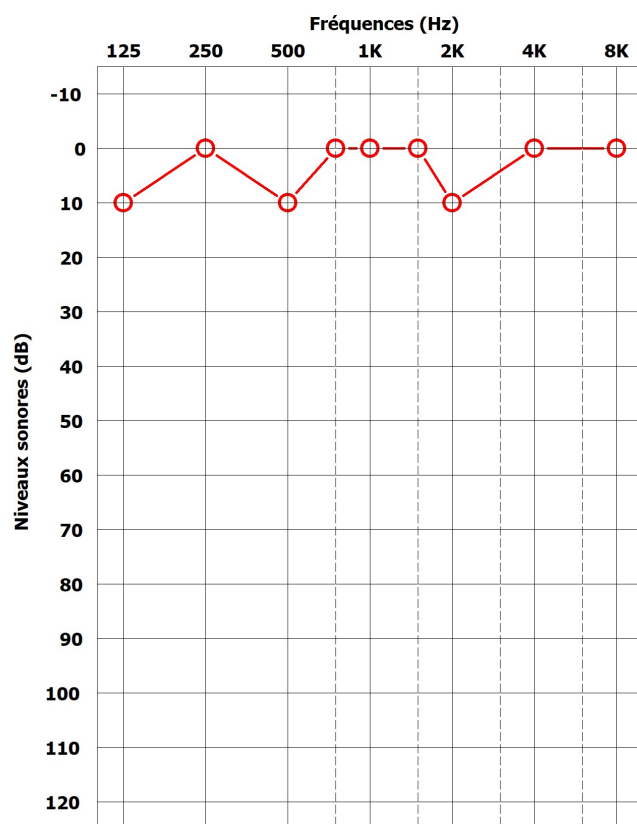

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	25	20	0	0		10		15		10
CA Droit	10	0	10	0	0	0	10		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes