

MEDVIE


Date du test: 04/08/2025 19:42:34

Durée: 3mn 46s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIOUBATE OUMAR
Date de naissance	07/02/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25080419383524469

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

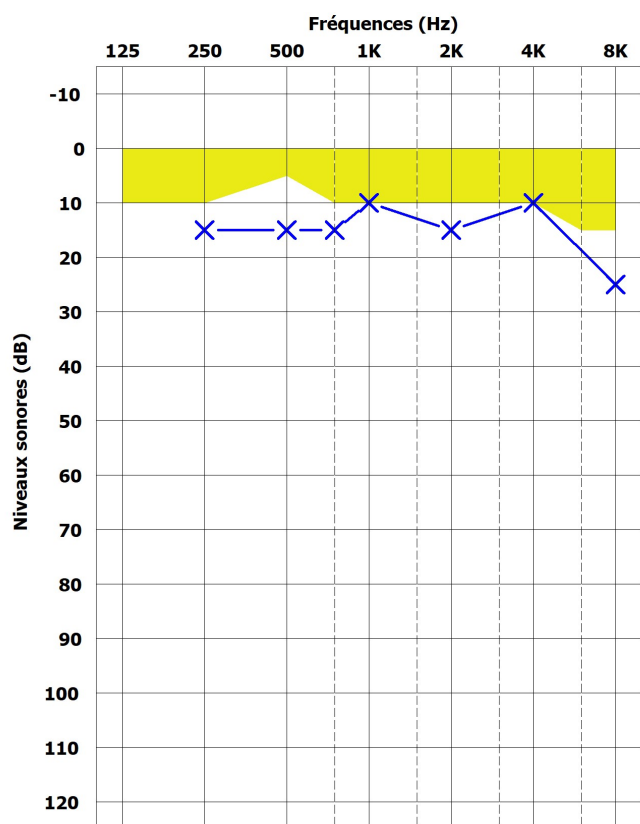

Oreille Gauche

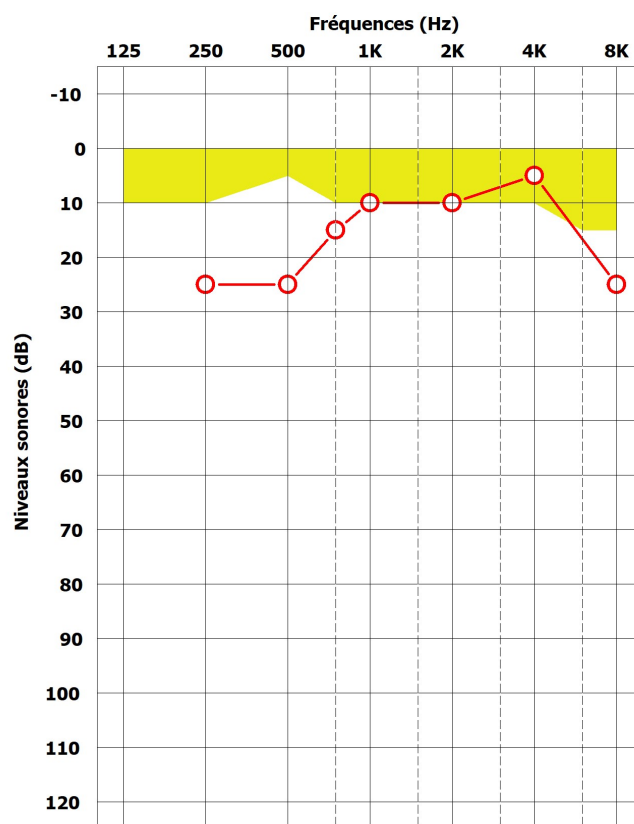

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	10		15		10		25
CA Droit		25	25	15	10		10		5		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes