


MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 20:41:59
Durée: 5mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA LANCINE
Date de naissance	01/07/1989
Age	34
Société	CR18
ID	24030720401741521

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

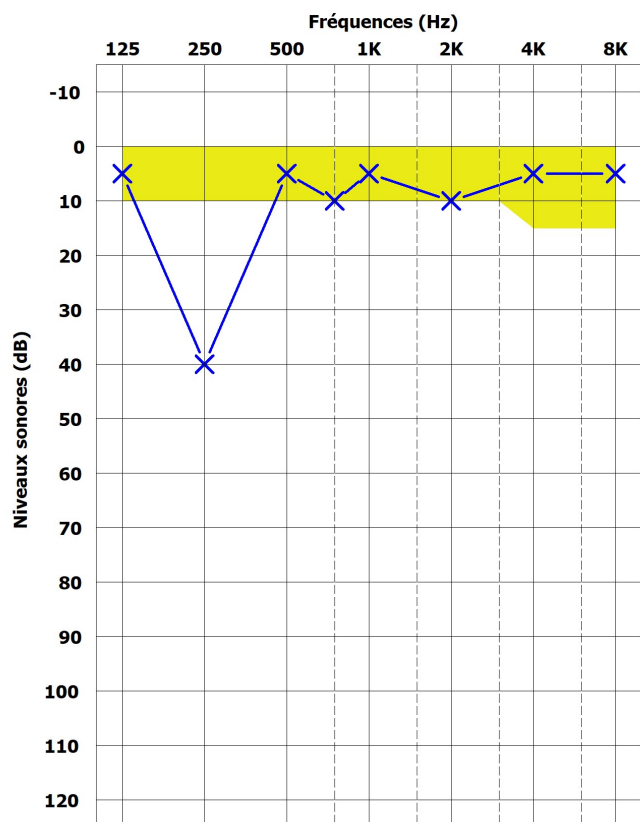

Oreille Gauche

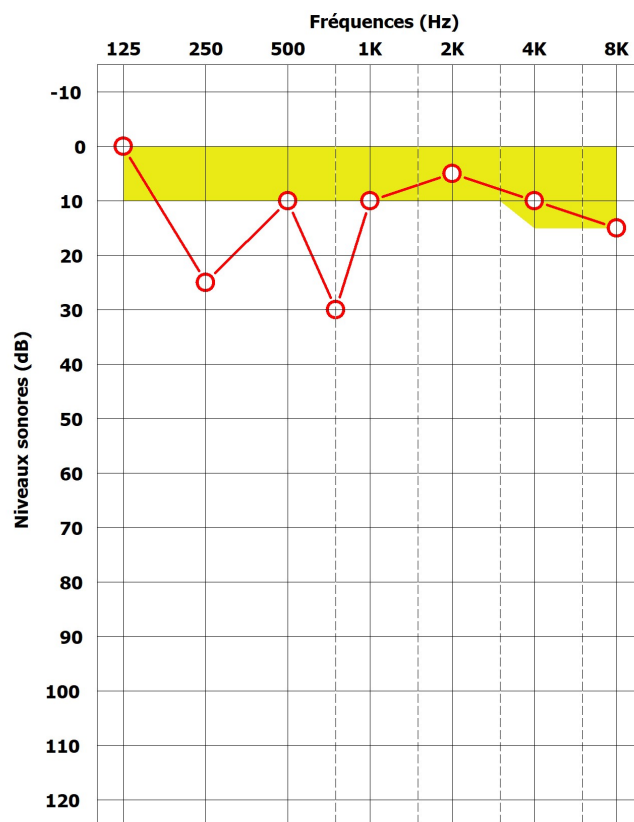

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	40	5	10	5		10		5		5
CA Droit	0	25	10	30	10		5		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes