


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 14:33:11
Durée: 6mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KOUROUMA MAMADI
Date de naissance	20/03/1996
Age	27
Société	CR18
ID	24031414312346098

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

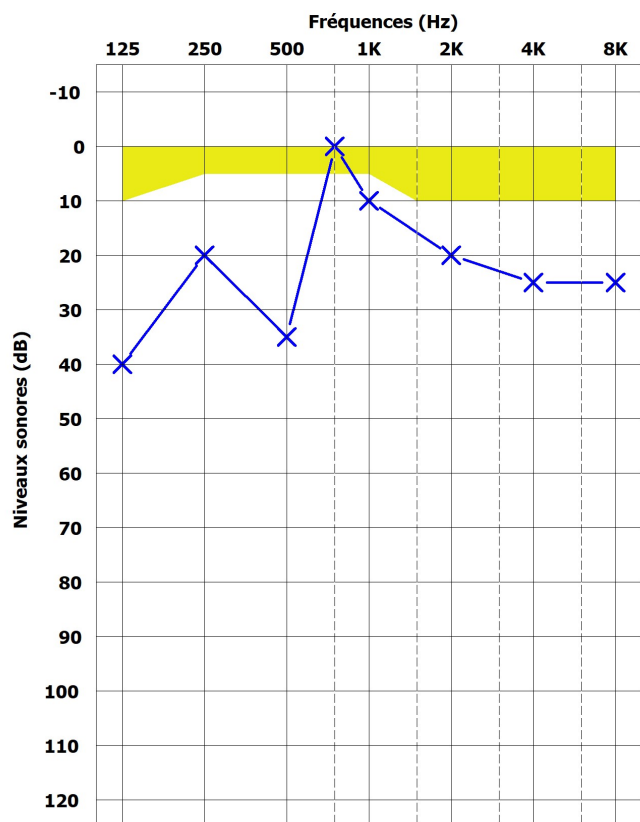

Oreille Gauche

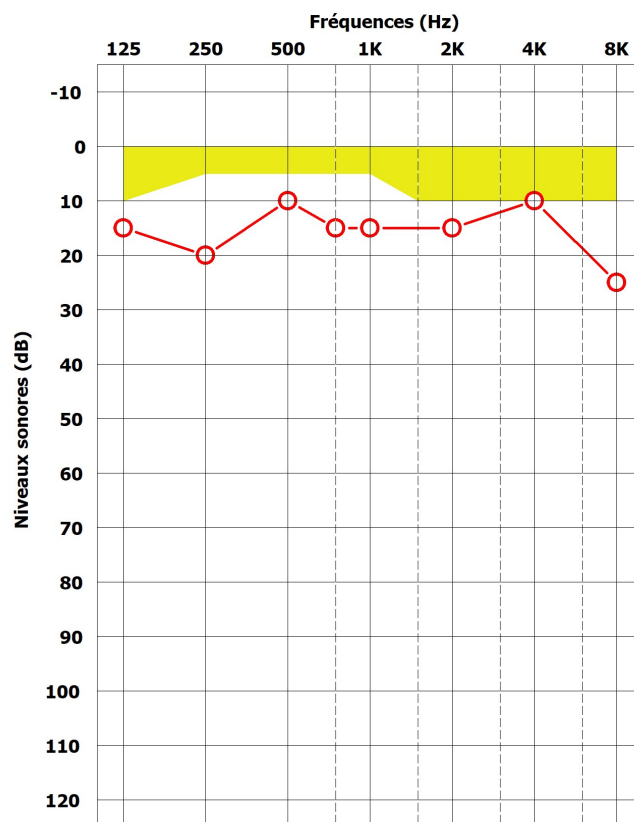

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	20	35	0	10		20		25		25
CA Droit	15	20	10	15	15		15		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes