


MEDVIE BEYLA

Date du test: 16/12/2024 12:52:05

Durée: 4mn 49s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

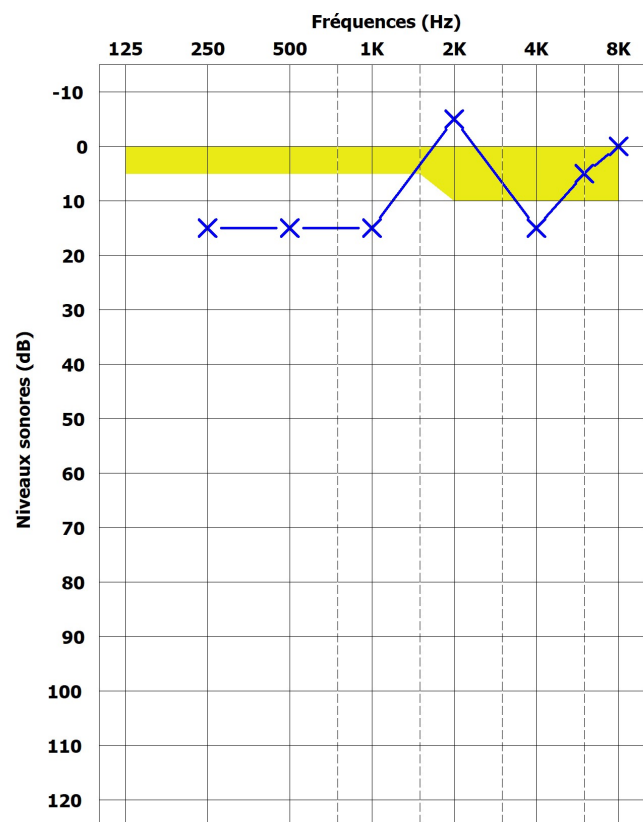

Oreille Gauche

Données Patient	
KONATE OUMAR	
Date de naissance	14/05/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24121612503212584

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

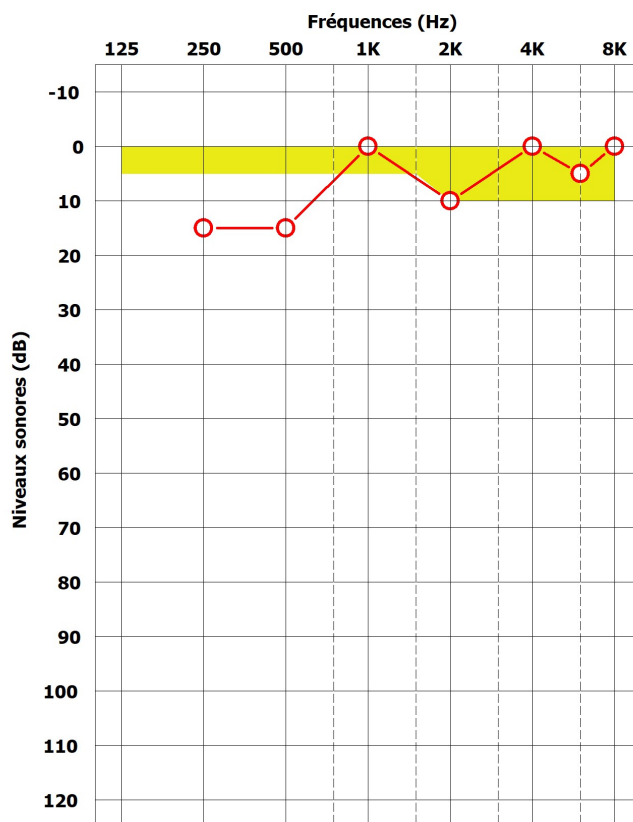

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		15		-5		15	5	0
CA Droit		15	15		0		10		0	5	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes