

MEDVIE


Date du test: 17/05/2025 12:16:13

Durée: 4mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		SOUMAORO MORIBA
Date de naissance	05/04/2002	
Age	23	
Société	CR18	
ID	25051712092001015	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

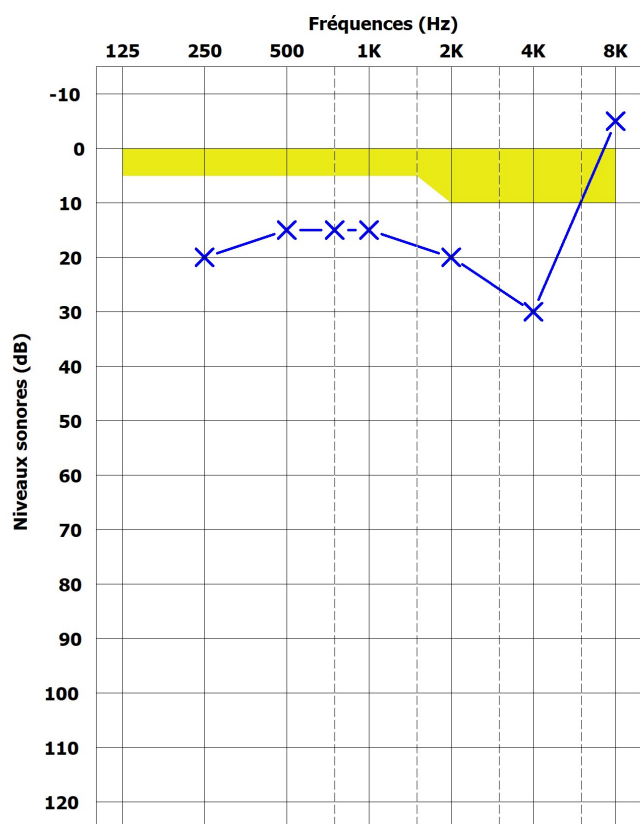

Oreille Gauche

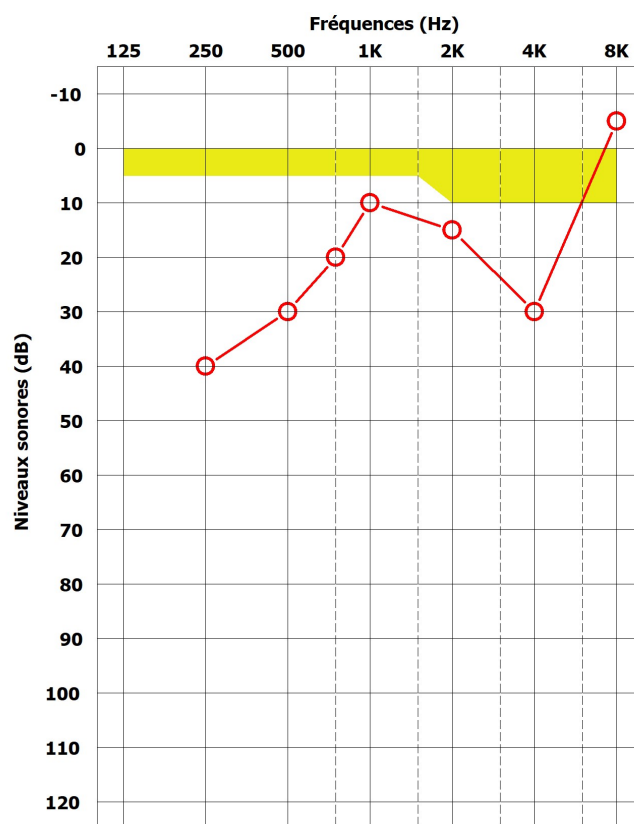

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	15		20		30		-5
CA Droit		40	30	20	10		15		30		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes