

MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 13:37:45

Durée: 4mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	05/07/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24100113281845943

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

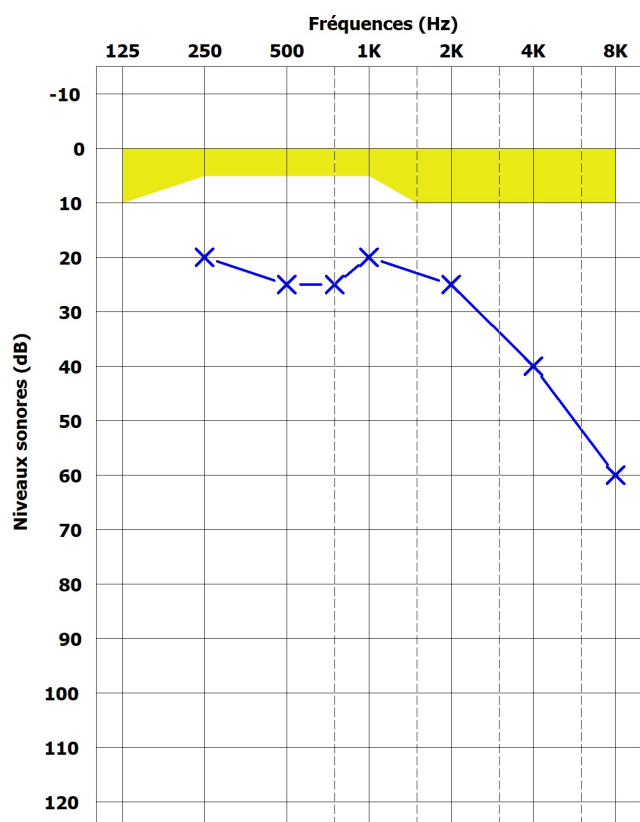

Oreille Gauche

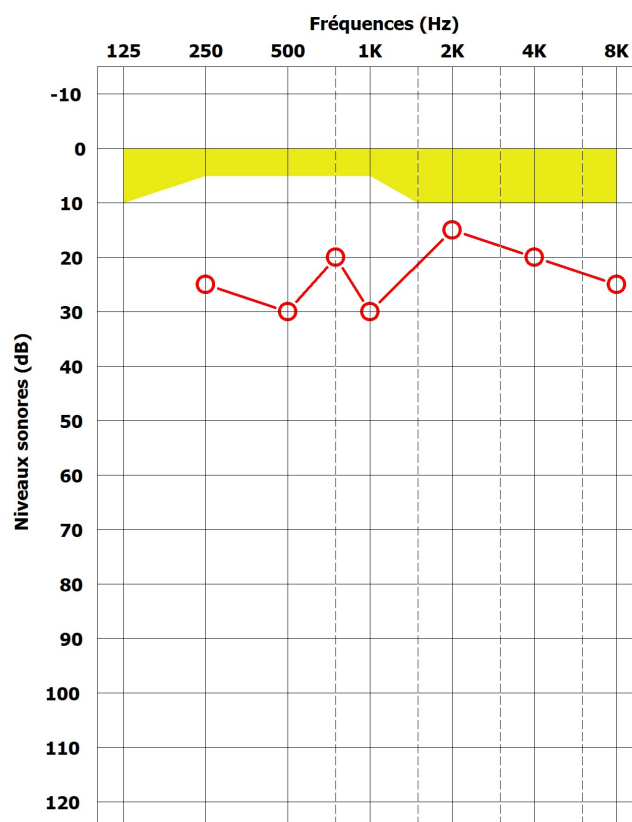

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		25		40		60
CA Droit		25	30	20	30		15		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes