


MEDVIE


Date du test: 05/08/2025 13:55:54
Durée: 4mn 12s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE LANCINE
Date de naissance	01/01/1996	
Age	29	
Société	CR18	
ID	25080513521872944	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

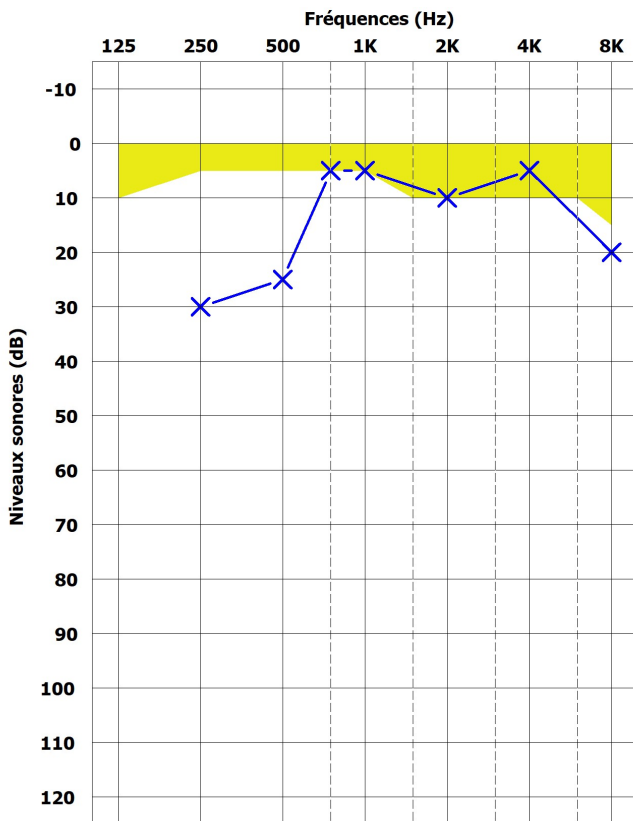

Oreille Gauche

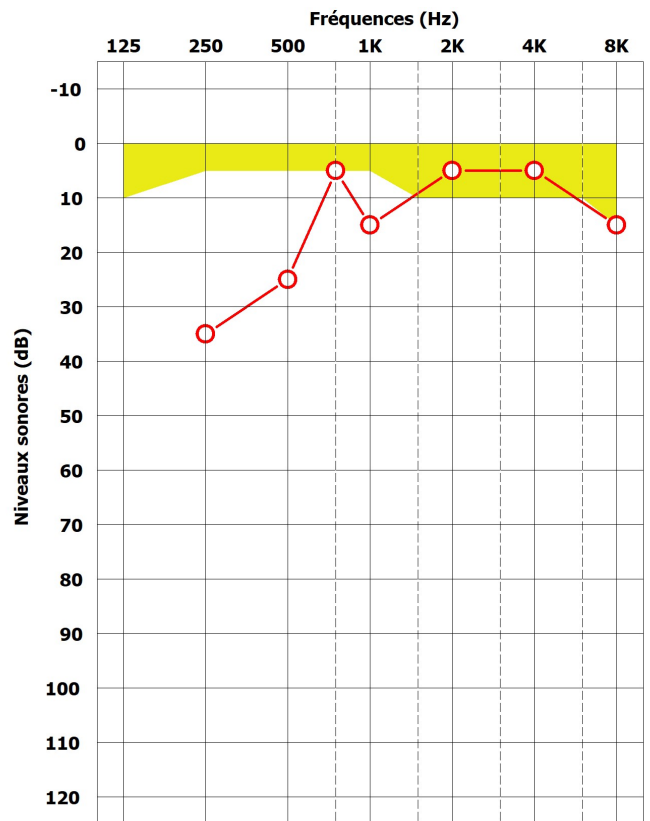

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	5	5		10		5		20
CA Droit		35	25	5	15		5		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes