

MEDVIE


Date du test: 05/03/2025 15:43:49

Durée: 4mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MORY	
Date de naissance	01/01/2000
Age	25
Société	CR18
ID	25030515065617418

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

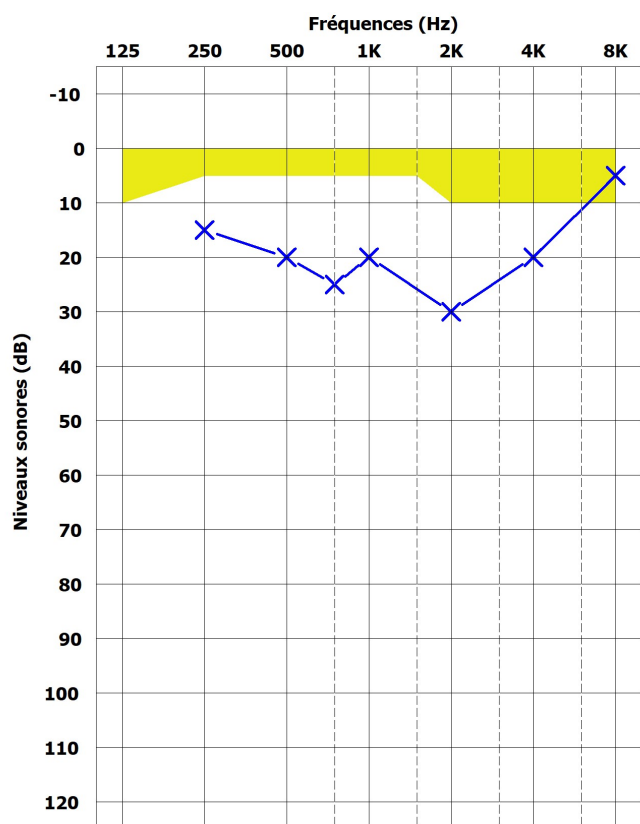

Oreille Gauche

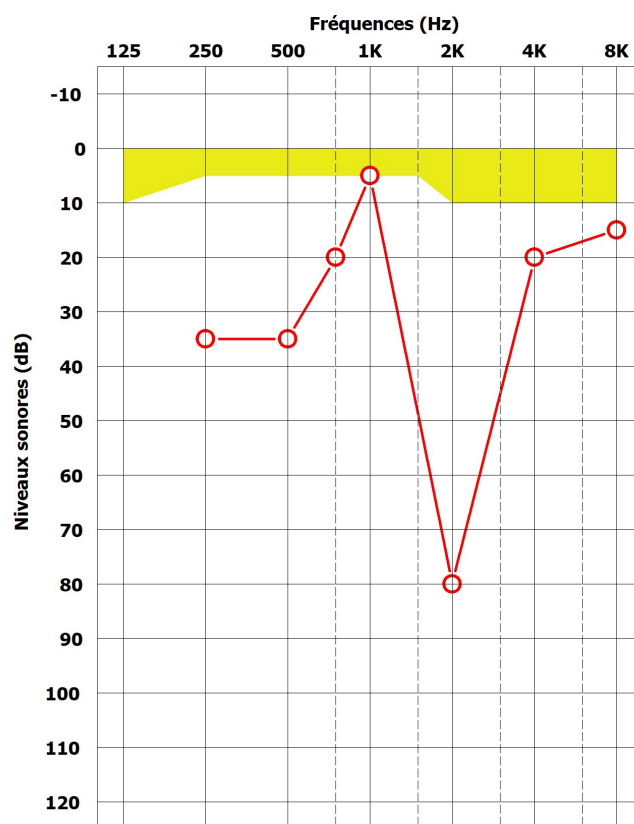

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	20		30		20		5
CA Droit		35	35	20	5		80		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	35,0 dB	---

Notes