


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 19:05:40

Durée: 5mn 09s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

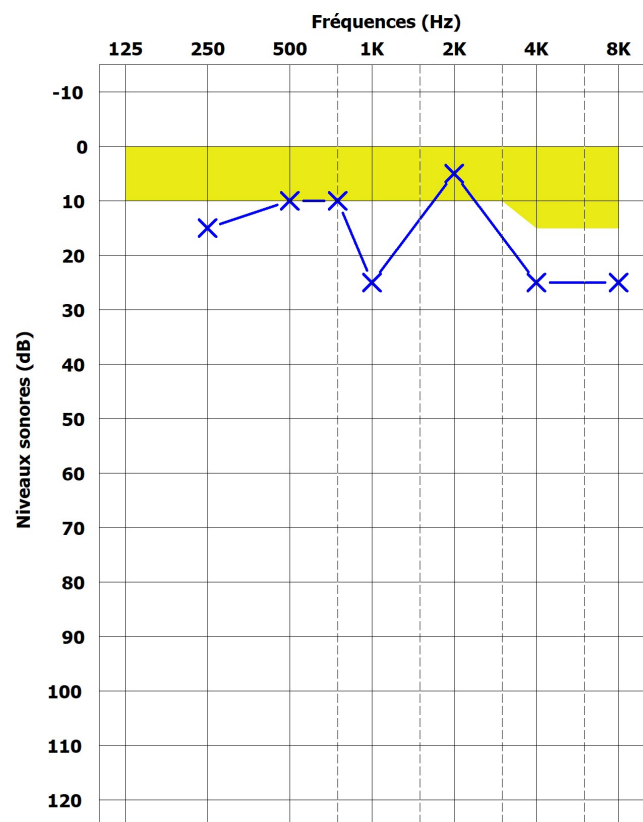

Oreille Gauche

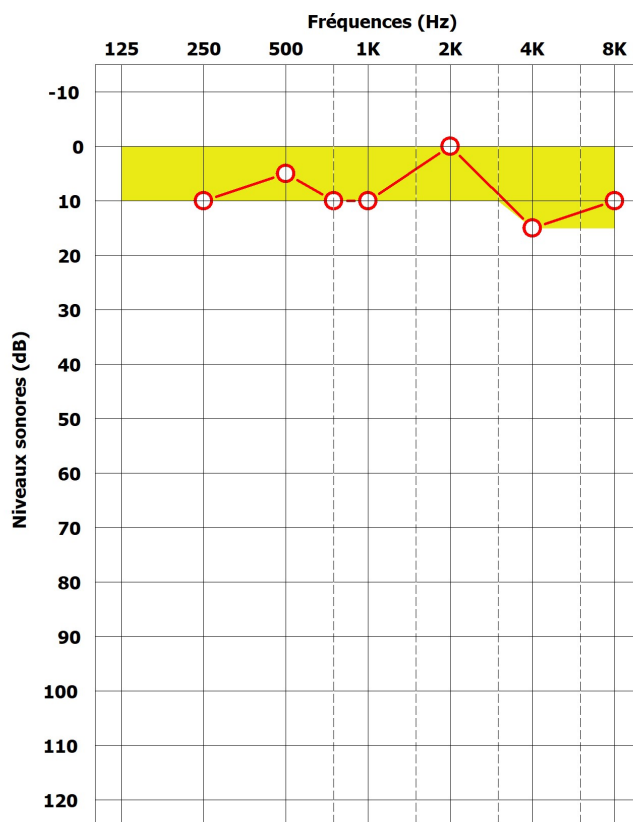

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	25		5		25		25
CA Droit		10	5	10	10		0		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient

KOUROUMA ABOUBACAR

Date de naissance

02/05/1990

Age

34

Société

CR18

ID

24100319025999127

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021