


MEDVIE


Date du test: 04/04/2024 14:40:26
Durée: 11mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA SAFI MORY	
Date de naissance	02/12/1972
Age	51
Société	CR18
ID	24040414381778981

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

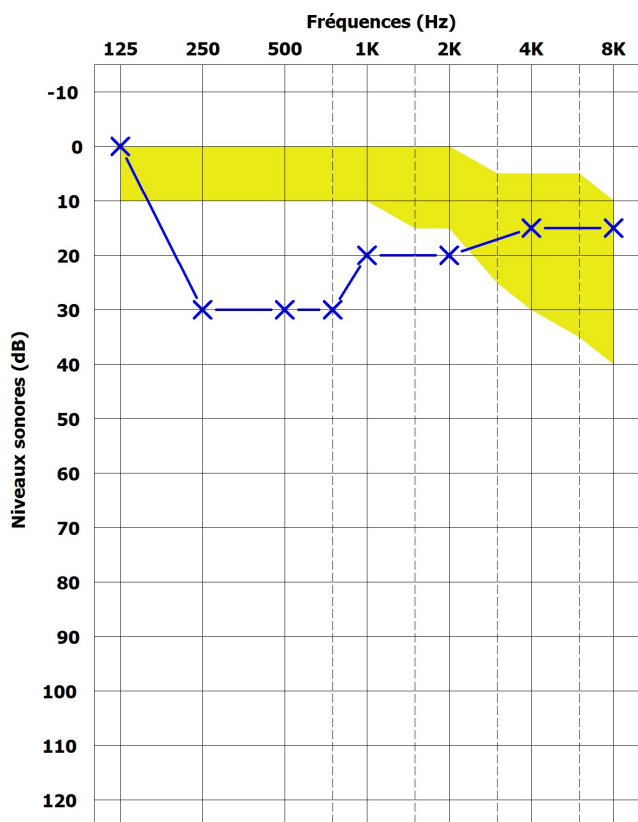

Oreille Gauche

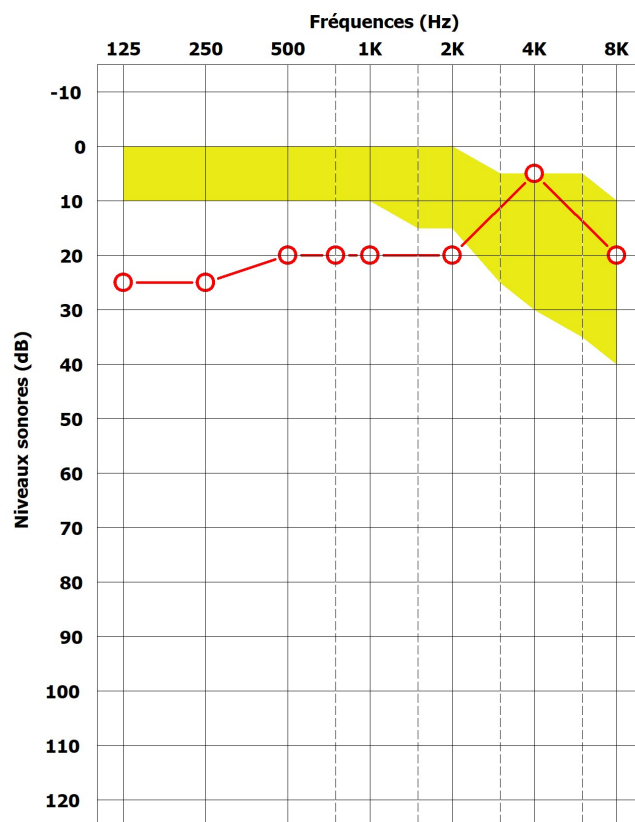

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	0	30	30	30	20		20		15		15
CA Droit	25	25	20	20	20		20		5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes