


MEDVIE

Date du test: 01/06/2024 10:38:35


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

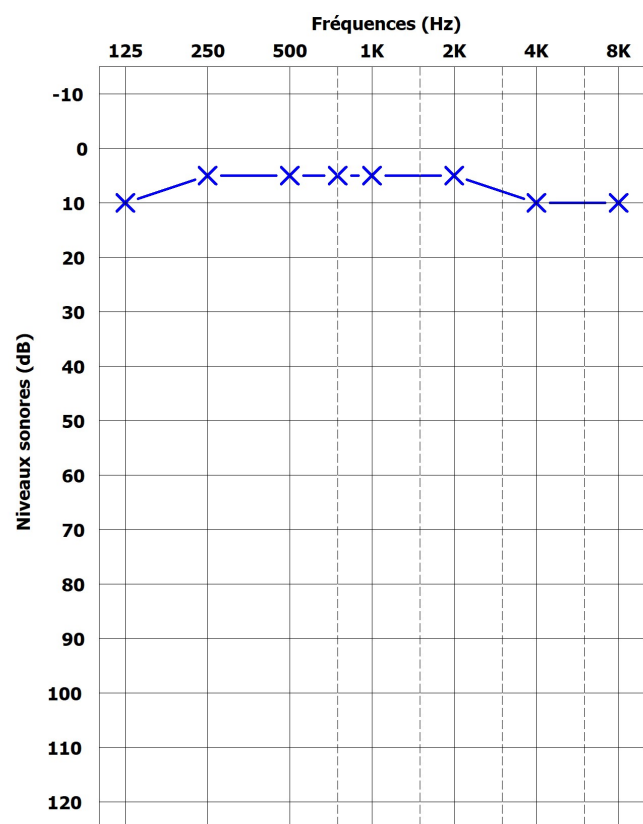

Oreille Gauche

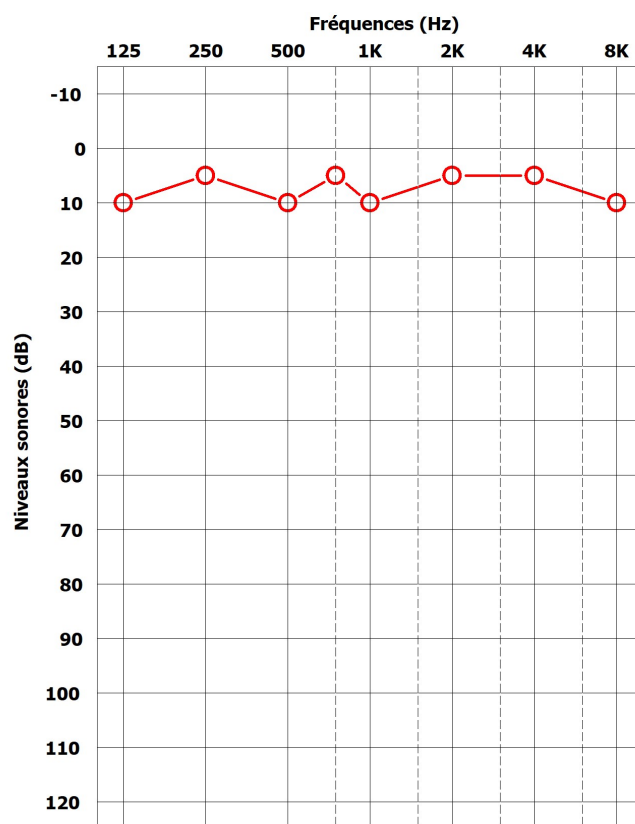

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	5	5	5		5		10		10
CA Droit	10	5	10	5	10		5		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient

KOUROUMA LAYE SEKOU

Date de naissance 01/01/1995

Age 29

Société CR18

ID 24060110343725845

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021