


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 12:50:08
Durée: 4mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIABY MAMADOU	
Date de naissance	03/02/1993
Age	32
Société	CR18
ID	25080612451663614

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

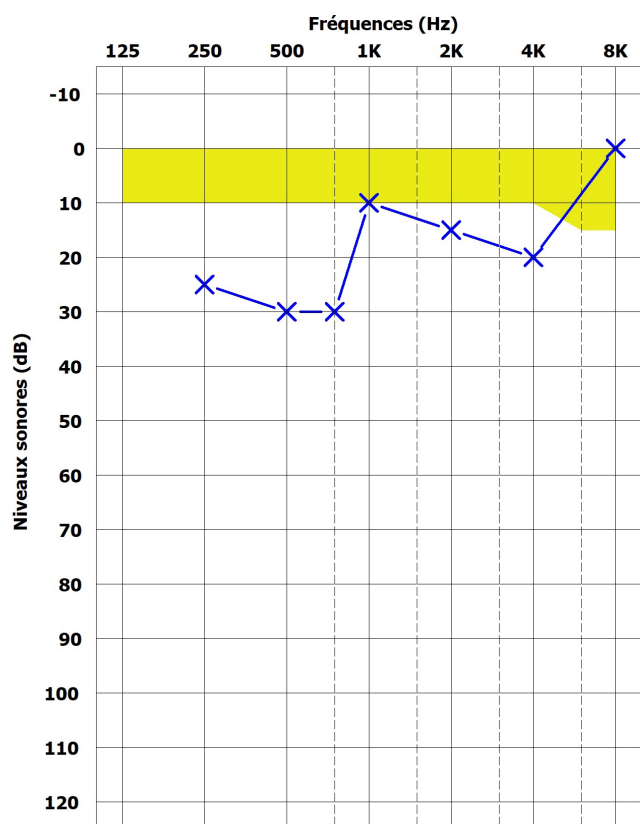

Oreille Gauche

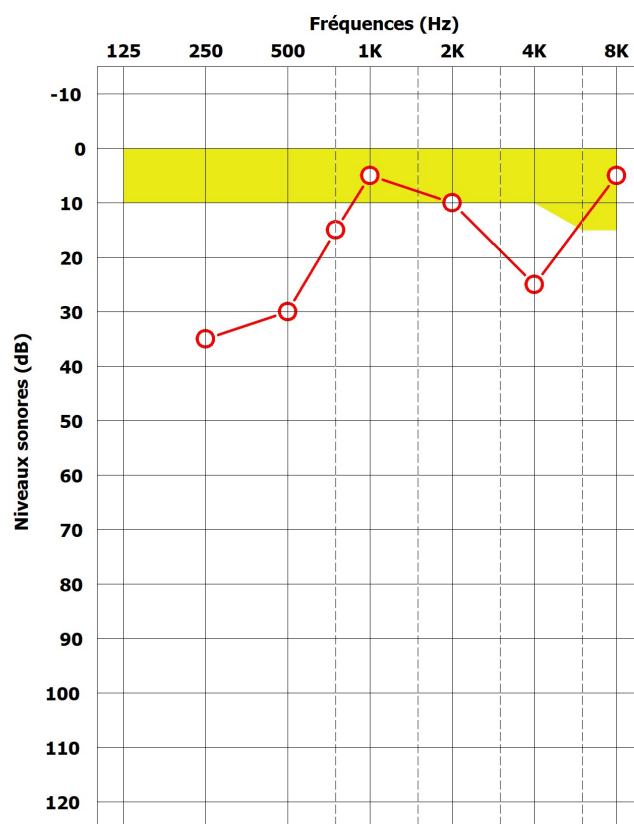

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	10		15		20		0
CA Droit		35	30	15	5		10		25		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes