

MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:08:05

Durée: 4mn 58s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOULIBALY MAMADY	
Date de naissance	06/06/1984
Age	40
Société	CR18
ID	25031012010161843

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

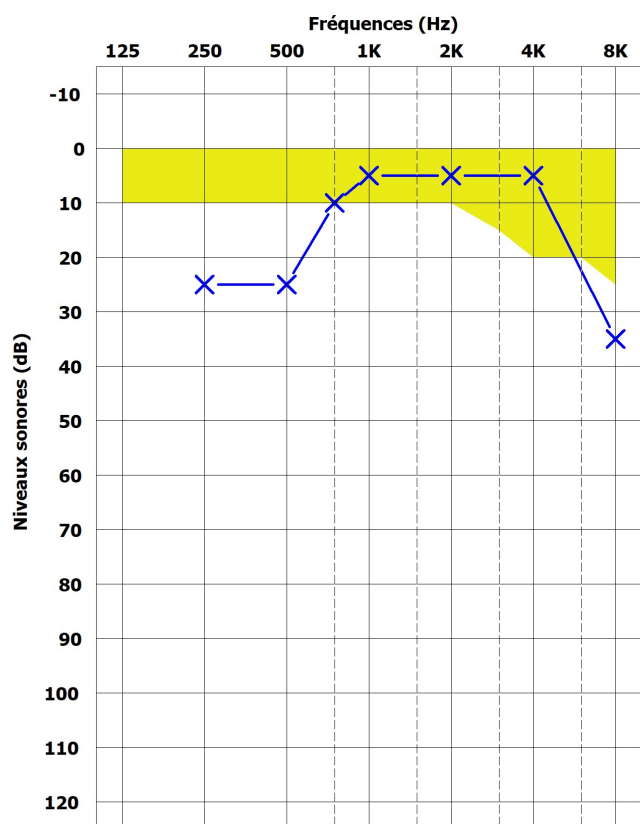

Oreille Gauche

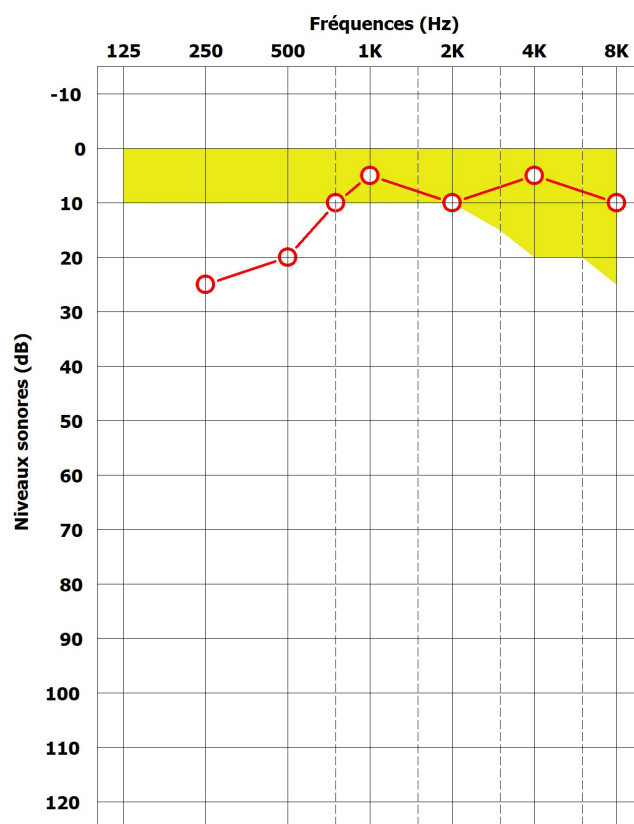

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	5		5		5		35
CA Droit		25	20	10	5		10		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes