

MEDVIE


Date du test: 22/04/2024 13:04:07

Durée: 8mn 13s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMADI
Date de naissance	14/01/1990	
Age	34	
Société	CR18	
ID	24042213012320035	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

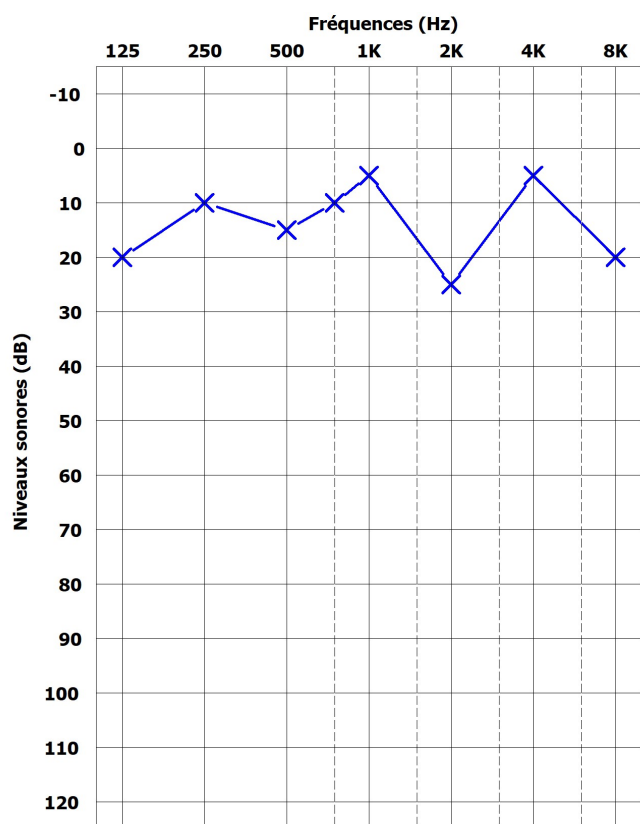

Oreille Gauche

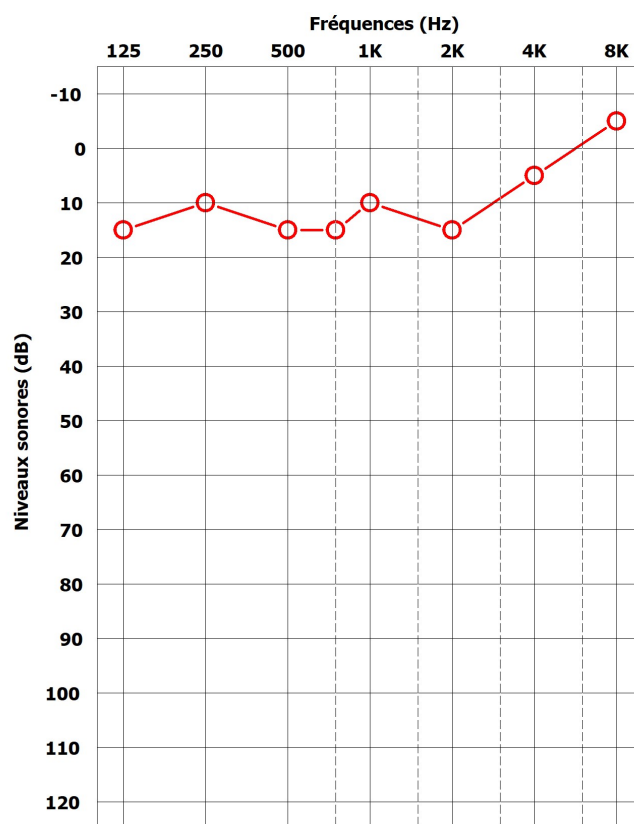

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	10	15	10	5		25		5		20
CA Droit	15	10	15	15	10		15		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes