

MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 14:57:21

Durée: 8mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MAWATA	
Date de naissance	03/03/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24030414535425802

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

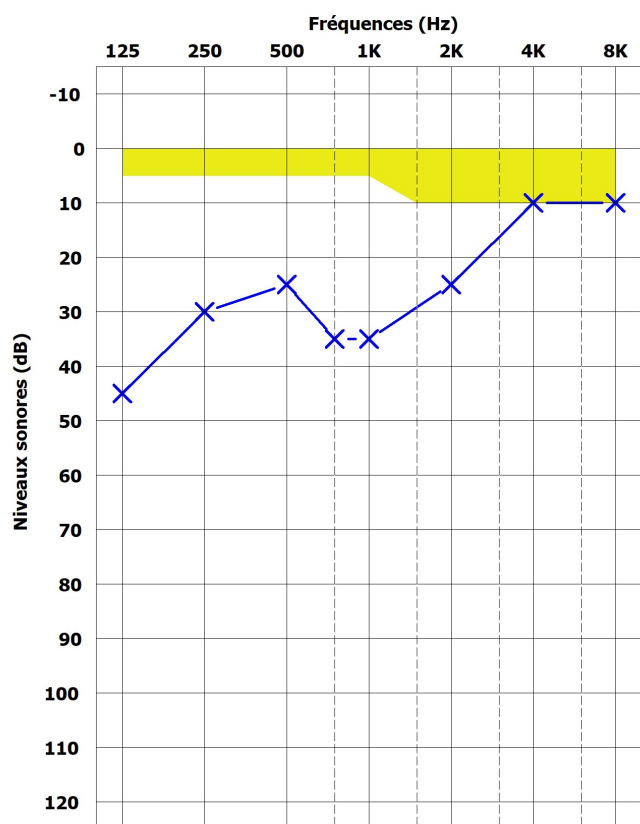

Oreille Gauche

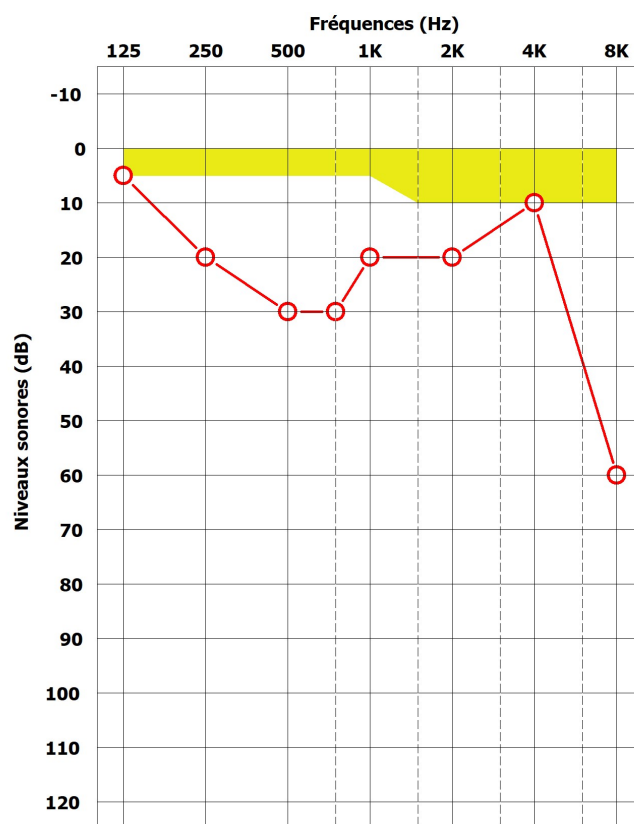

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	30	25	35	35		25		10		10
CA Droit	5	20	30	30	20		20		10		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes