


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:31:44
Durée: 4mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KANTE SIDIKI	
Date de naissance	06/06/2000
Age	24
Société	CR18
ID	25031511183356121

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

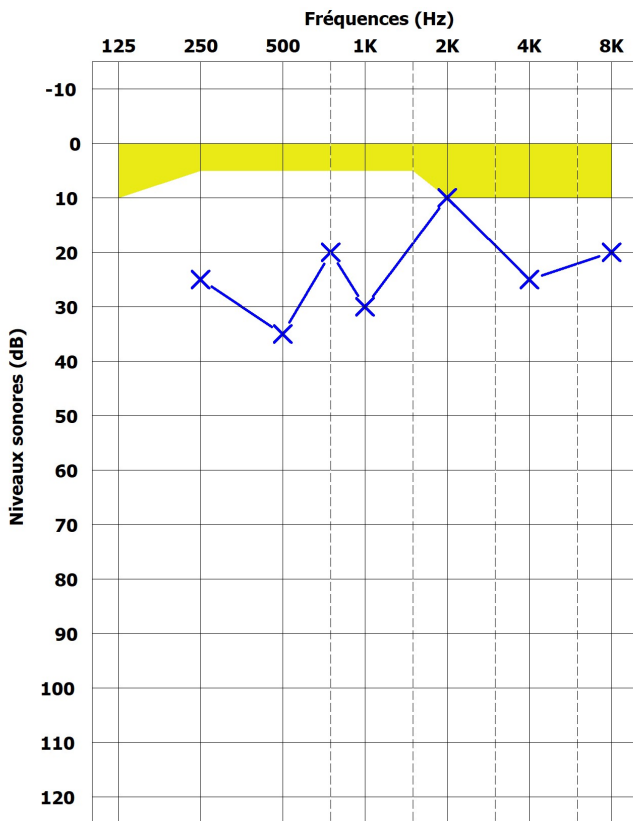

Oreille Gauche

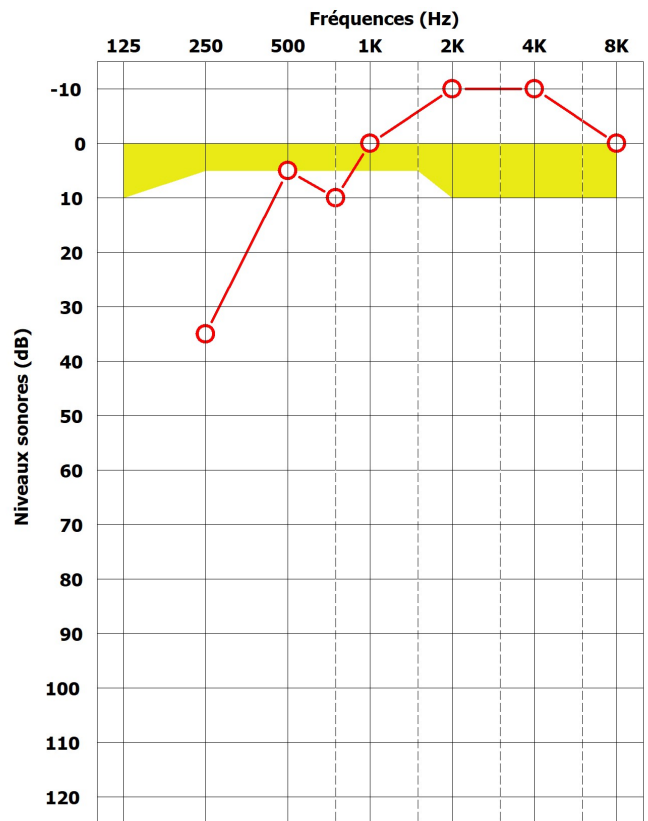

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	20	30		10		25		20
CA Droit		35	5	10	0		-10		-10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	-3,8 dB	---

Notes