


MEDVIE


Date du test: 07/10/2024 12:12:59

Durée: 4mn 23s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

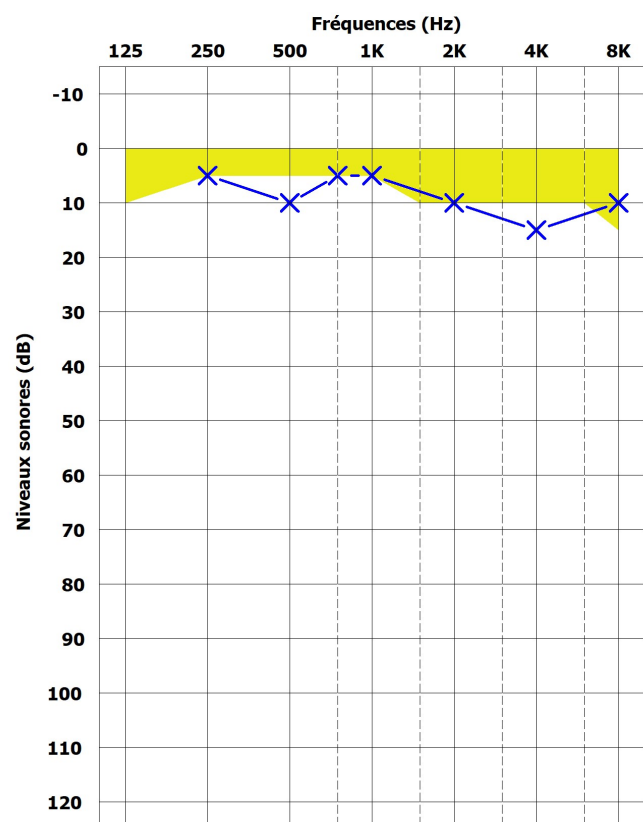

Oreille Gauche

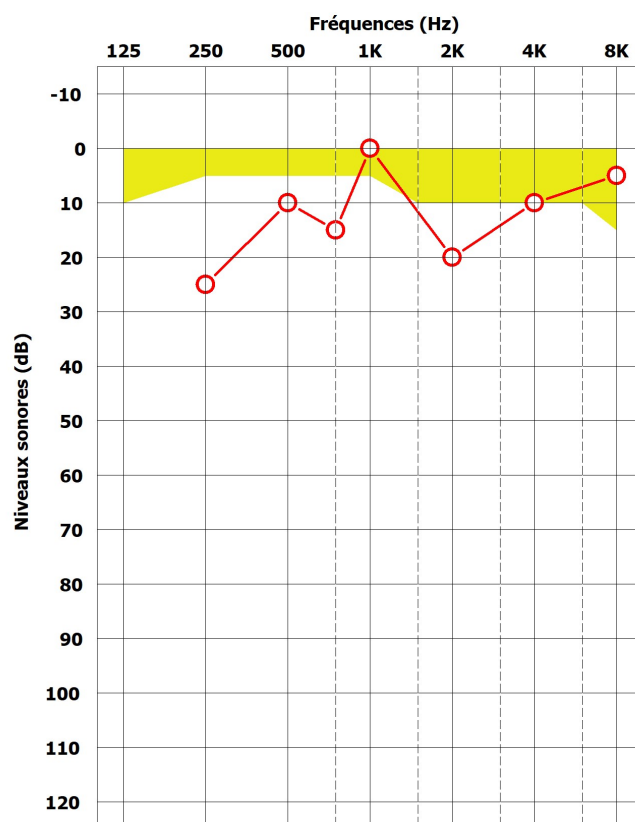

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	5	5		10		15		10
CA Droit		25	10	15	0		20		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient

TOURE MAMADOU
SANOI

Date de naissance

11/11/1994

Age

29

Société

CR18

ID

24100712102398712

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021