


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 11:49:04
Durée: 3mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DIABATE BALLA MOUSSA
Date de naissance	04/03/1999
Age	26
Société	CR18
ID	25031411473181827

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

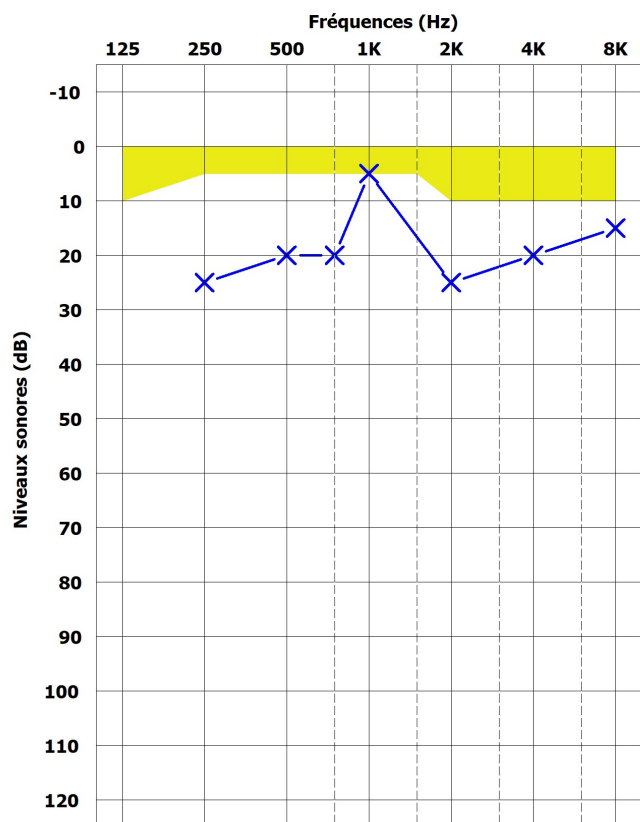

Oreille Gauche

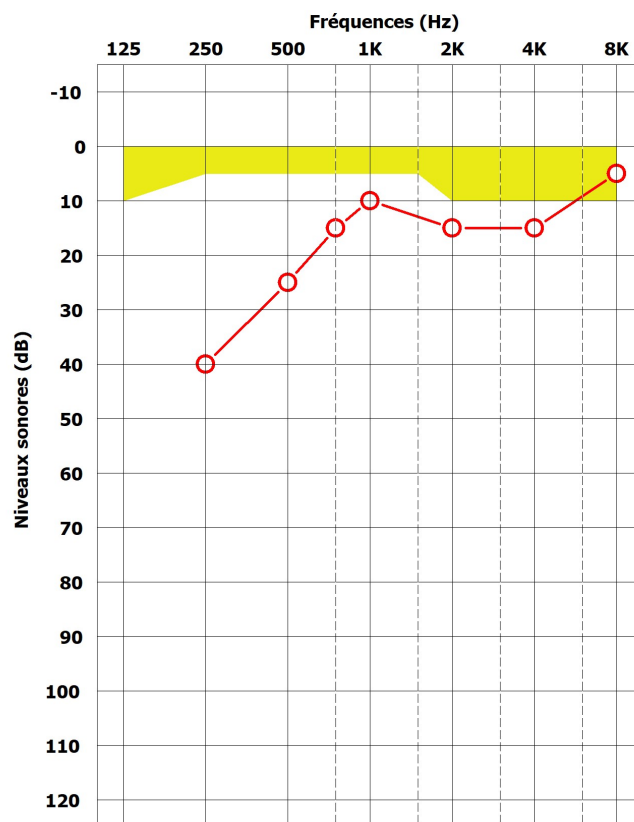

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	5		25		20		15
CA Droit		40	25	15	10		15		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes