

MEDVIE

Date du test: 02/05/2024 00:24:22

Durée: 9mn 43s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CISSE MORY

Date de naissance

01/01/2003

Age

21

Société

CR18

ID

24050200224729198

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021

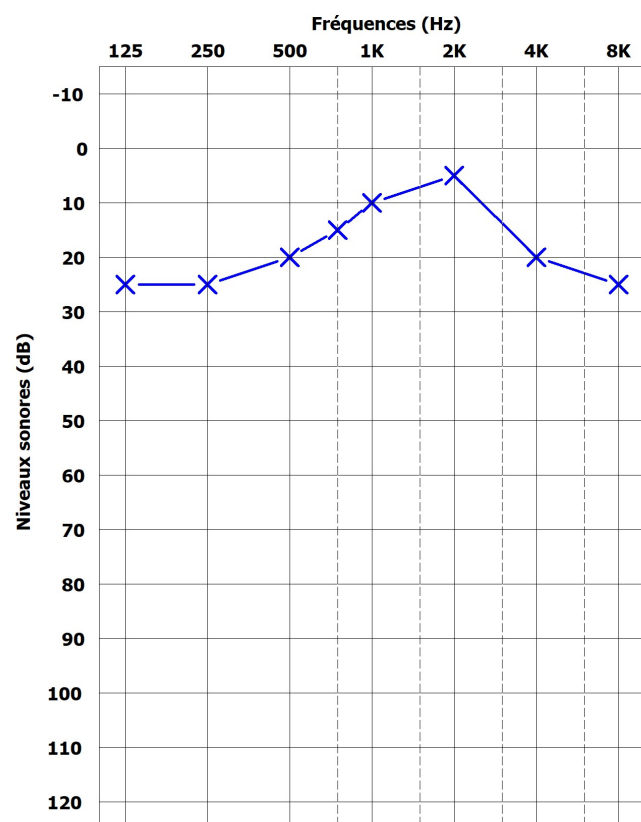

Oreille Gauche

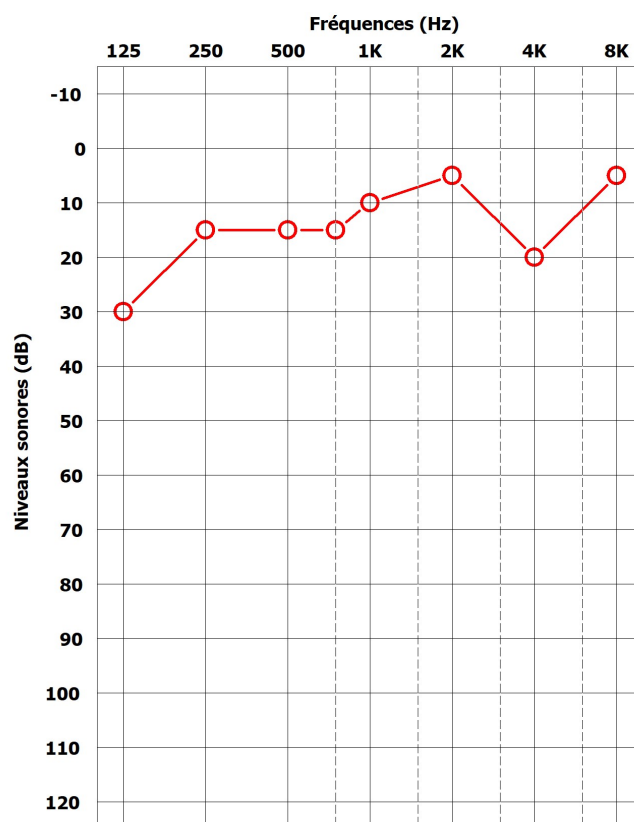

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	20	15	10		5		20		25
CA Droit	30	15	15	15	10		5		20		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes