



Données Patient	
DOUMBOUYA OUSMANE	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24102413062293119

Date du test: 24/10/2024 13:10:19
Durée: 5mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

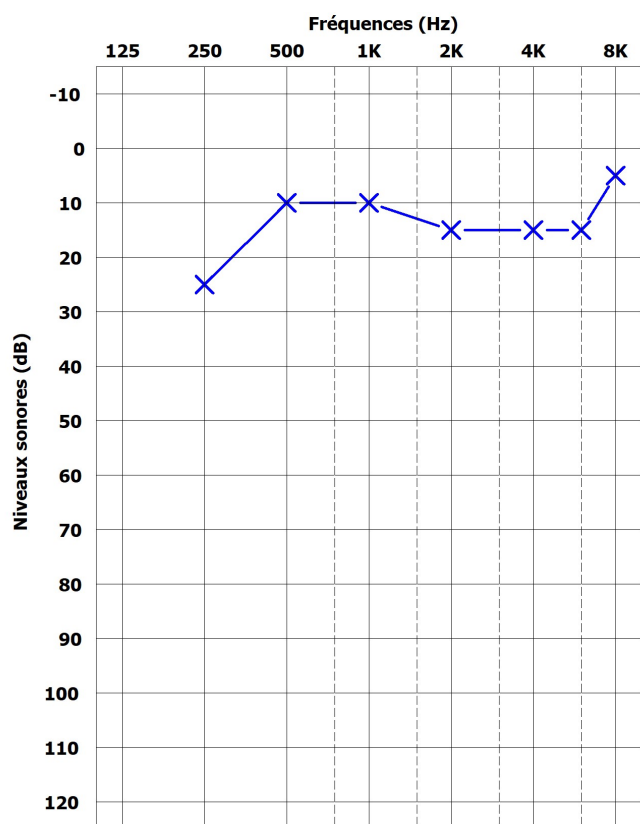

Oreille Gauche

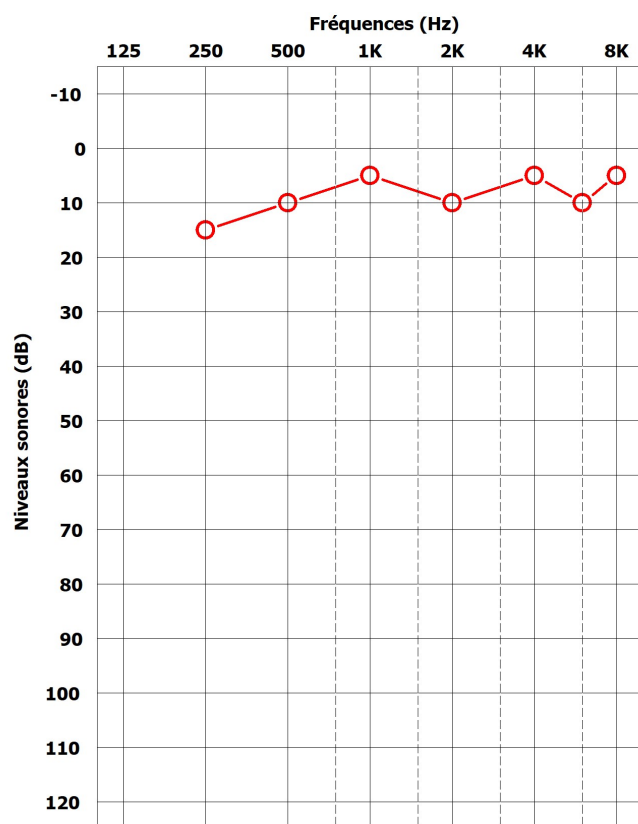

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	10		10		15		15	15	5
CA Droit		15	10		5		10		5	10	5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	---	---
CA Droit	---	---

Notes