


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 22:14:27
Durée: 6mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA LAYE SOKO	
Date de naissance	01/01/1988
Age	36
Société	CR18
ID	24050122130138354

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

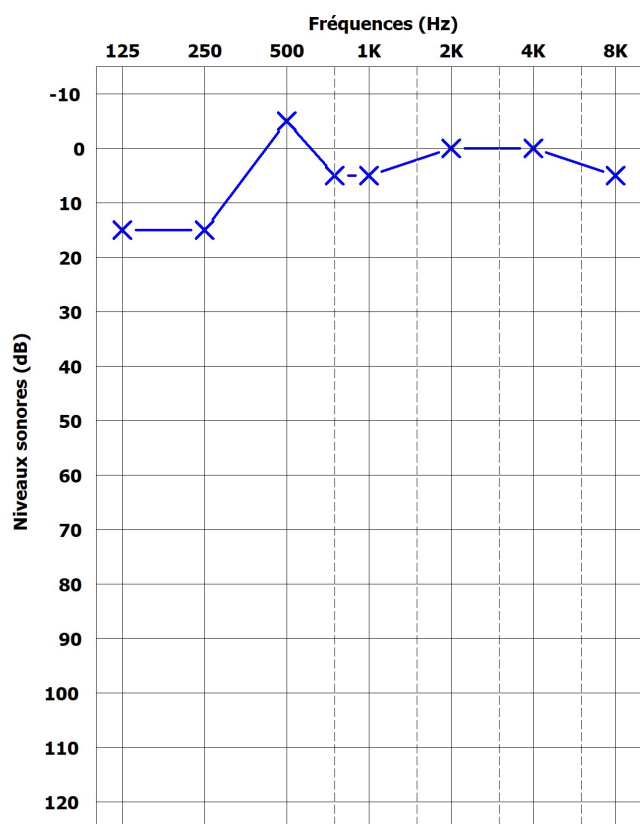

Oreille Gauche

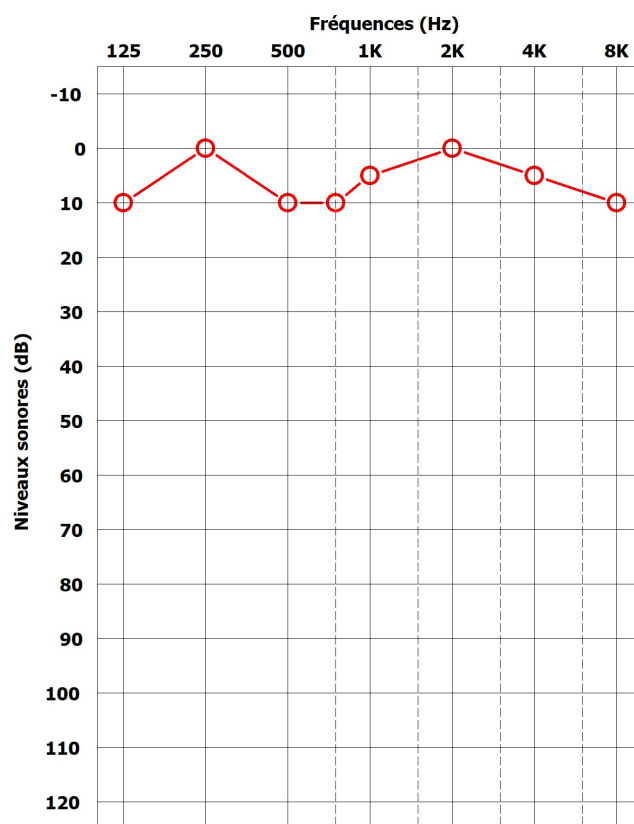

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	-5	5	5		0		0		5
CA Droit	10	0	10	10	5		0		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes