

MEDVIE BEYLA


Date du test: 18/12/2024 14:19:41

Durée: 7mn 54s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ABOUBACAR	
Date de naissance	03/02/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24121814185375930

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

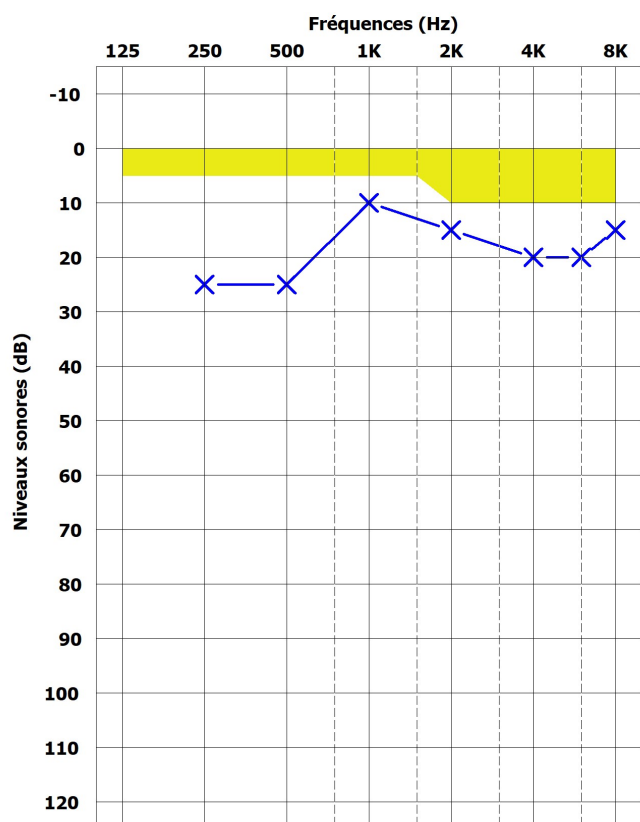

Oreille Gauche

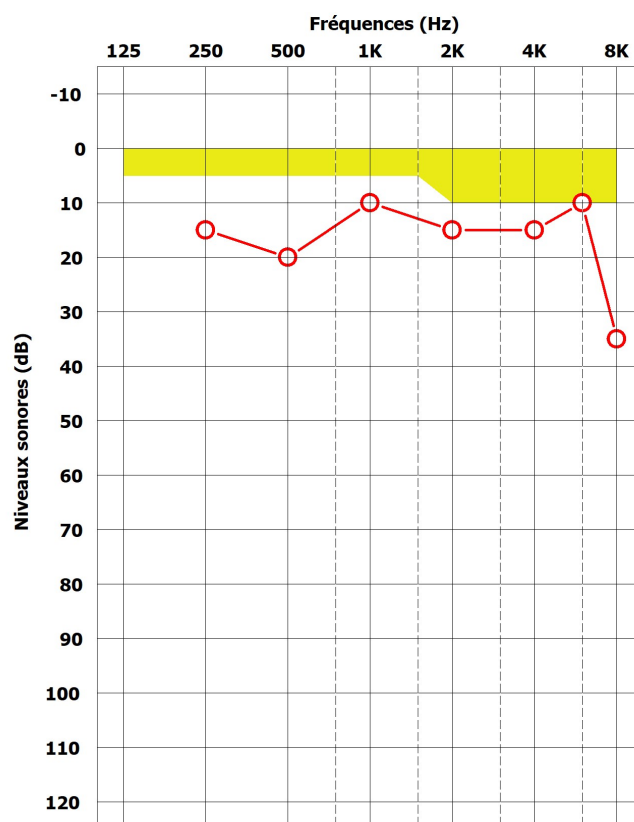

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		10		15		20	20	15
CA Droit		15	20		10		15		15	10	35

Calcul de perte	
	PAM
CA Gauche	10,0 dB
CA Droit	10,0 dB

Notes