

MEDVIE


Date du test: 23/04/2024 15:00:57

Durée: 12mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SYLLA LAMINE
Date de naissance	14/05/1984
Age	39
Société	CR18
ID	24042314424000525

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

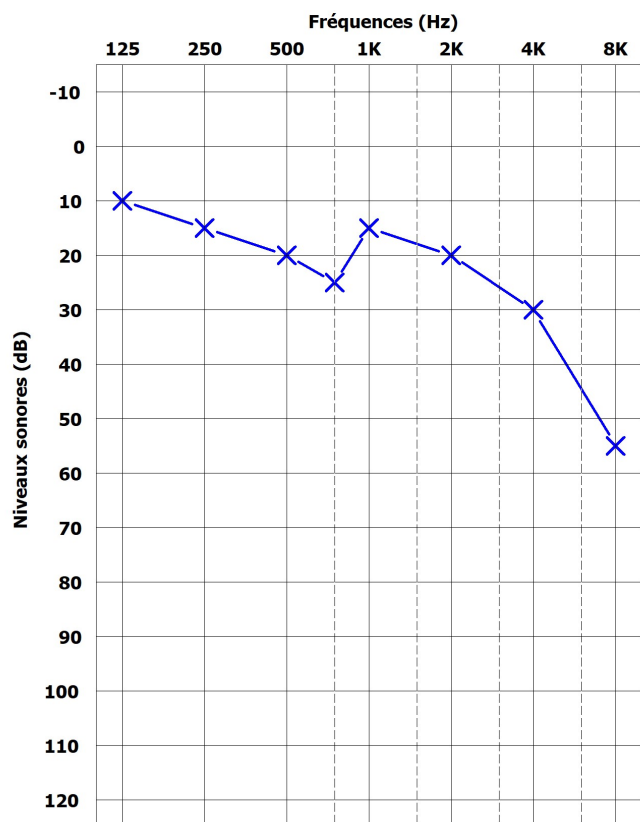

Oreille Gauche

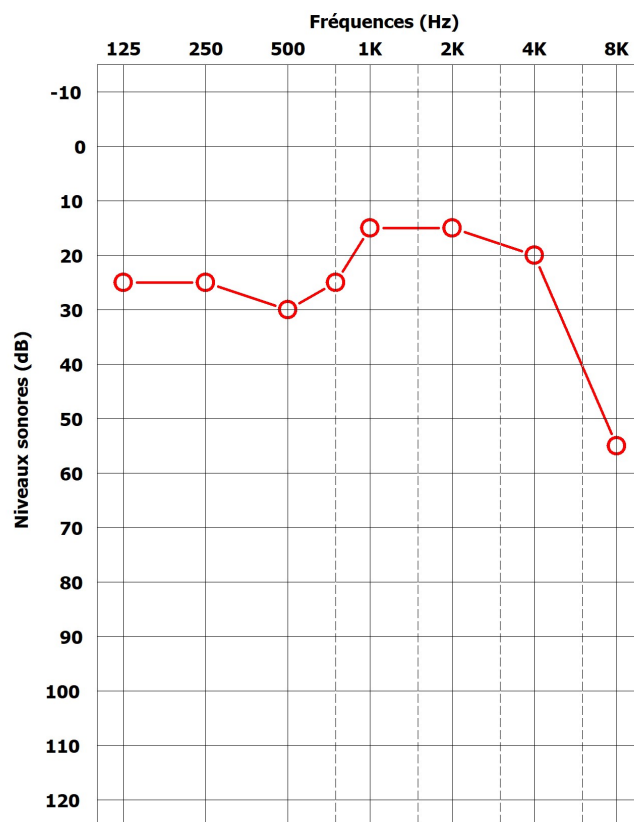

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	20	25	15		20		30		55
CA Droit	25	25	30	25	15		15		20		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes