


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 14:33:17
Durée: 5mn 44s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	
SOUMAORO MOUSSA	
Date de naissance	05/03/2005
Age	19
Société	CR18
ID	24051014280195214

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

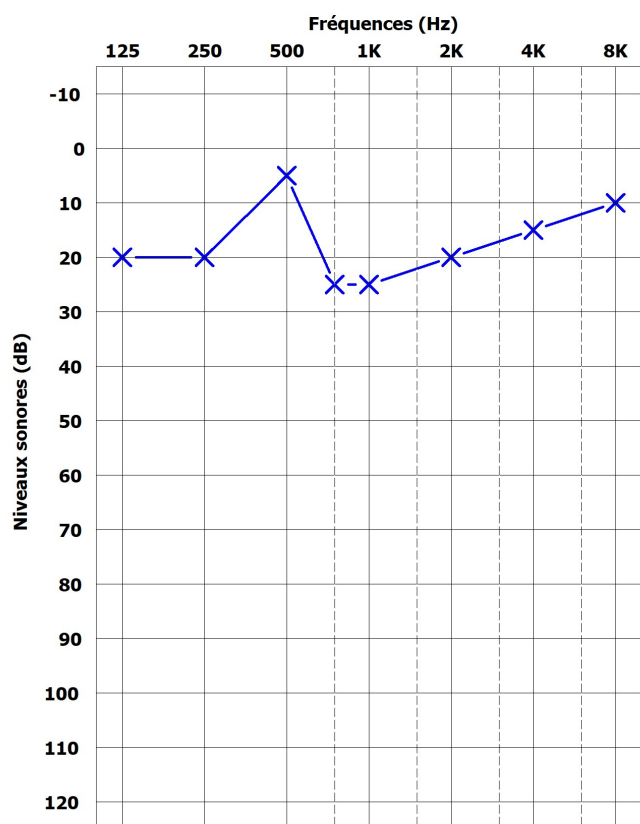

Oreille Gauche

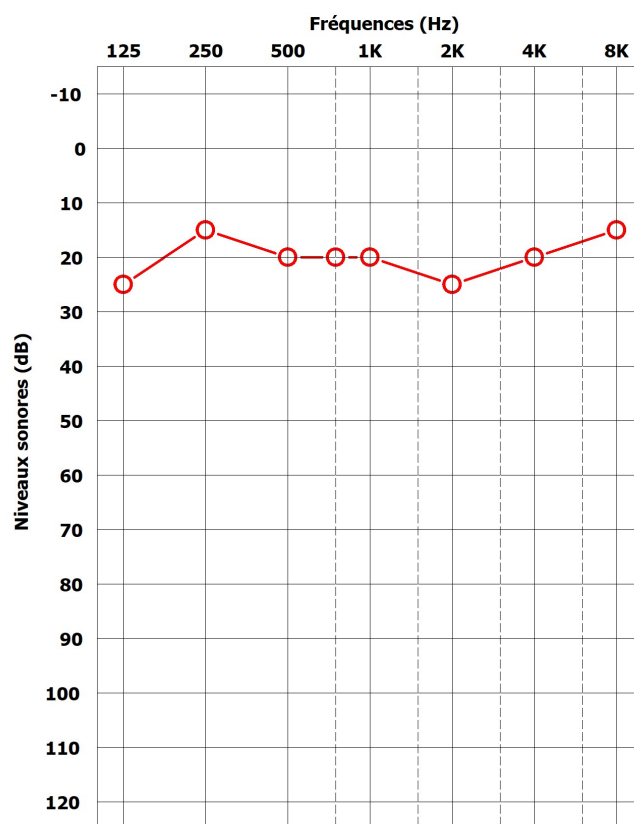

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	5	25	25		20		15		10
CA Droit	25	15	20	20	20		25		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes