

MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 10:27:10

Durée: 7mn 48s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MAMADY	
Date de naissance	01/01/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24050210161935634

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

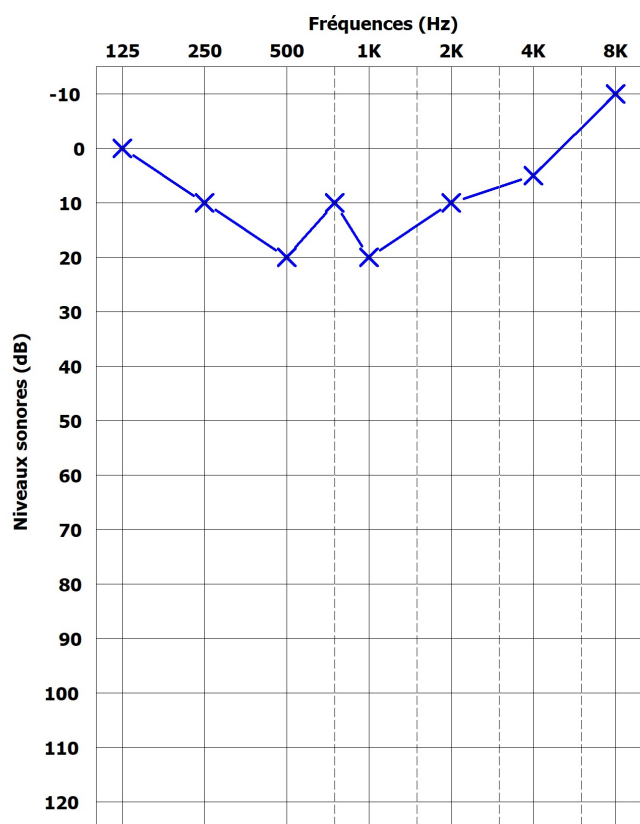

Oreille Gauche

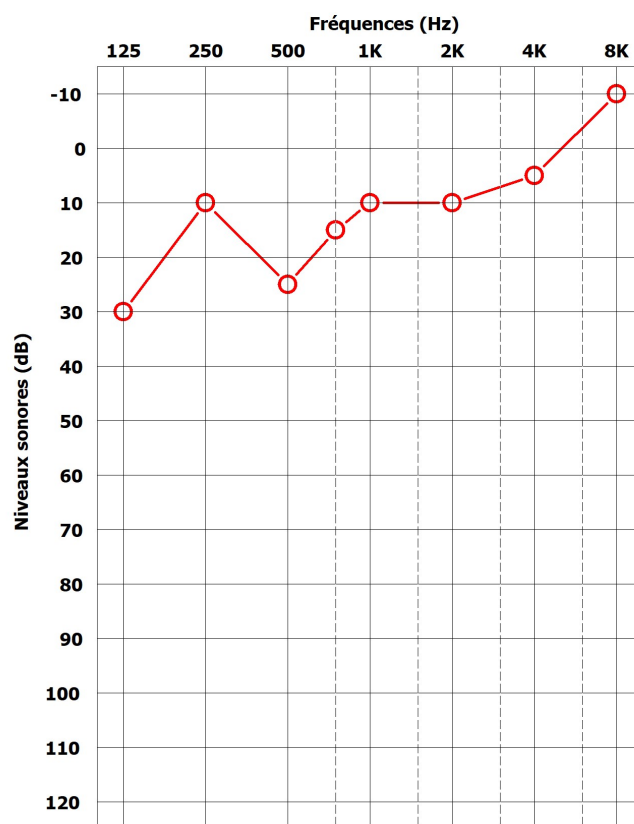

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	0	10	20	10	20		10		5		-10
CA Droit	30	10	25	15	10		10		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes