

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 13:01:46

Durée: 4mn 24s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA LANCINE	
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25031312183654772

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

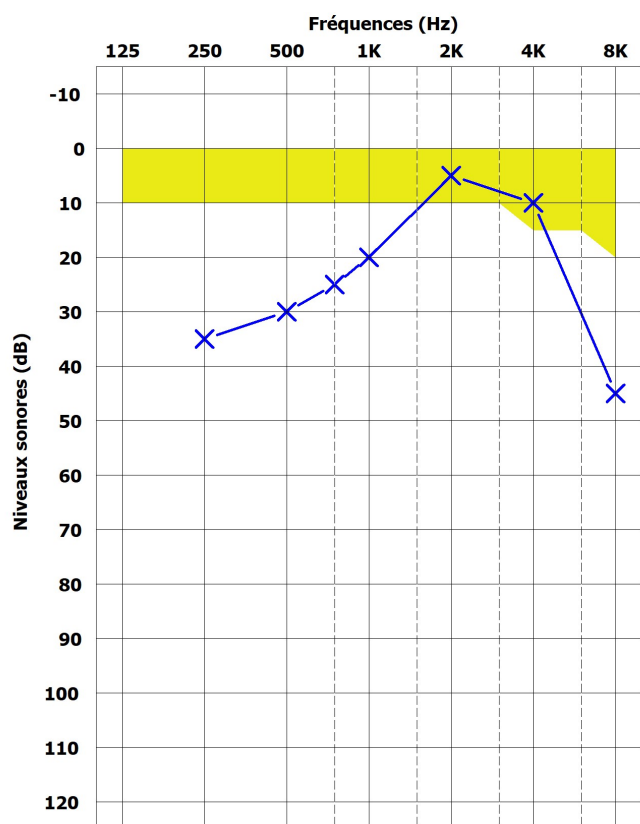

Oreille Gauche

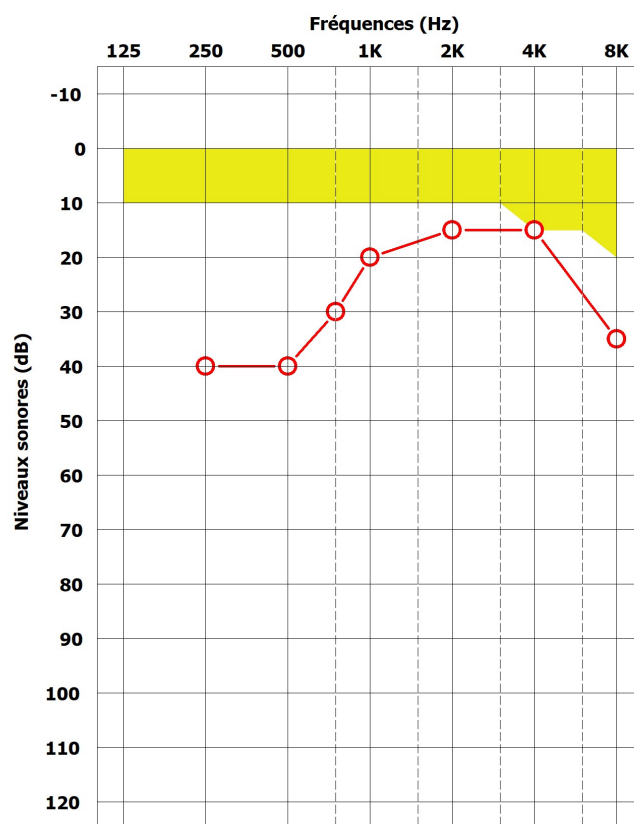

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	30	25	20		5		10		45
CA Droit		40	40	30	20		15		15		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes