


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 11:02:26

Durée: 5mn 33s

Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

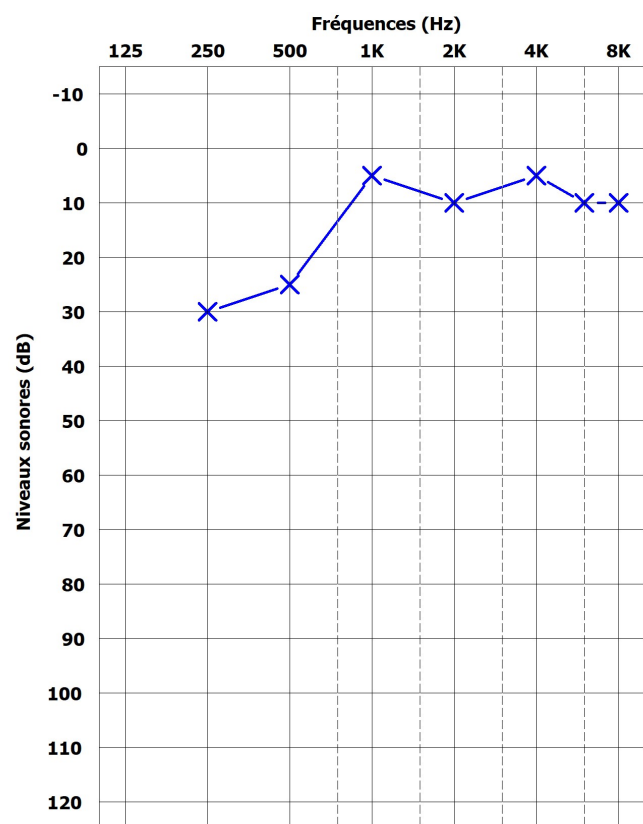

Oreille Gauche

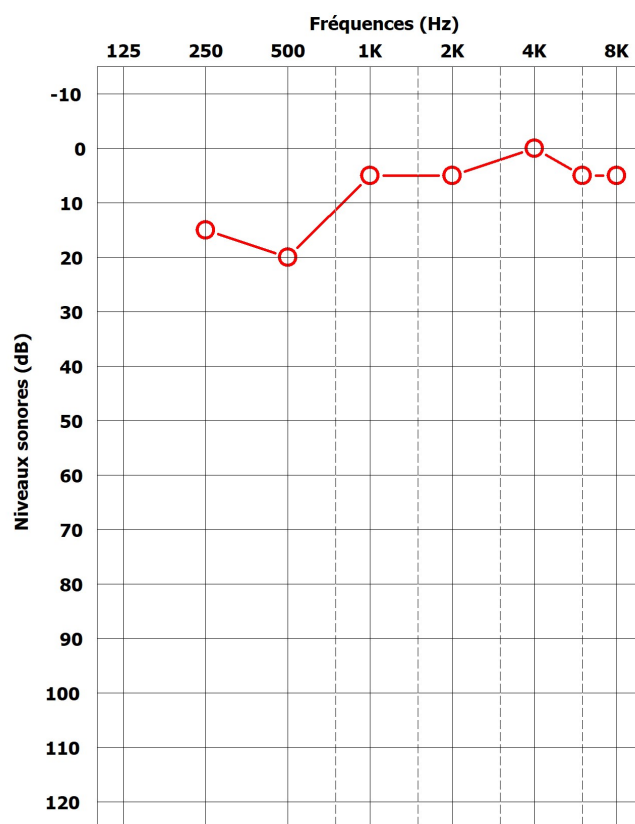

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 25  |     | 5  |     | 10 |    | 5  | 10 | 10 |
| CA Droit  |     | 15  | 20  |     | 5  |     | 5  |    | 0  | 5  | 5  |

Calcul de perte

|           | PAM |        |
|-----------|-----|--------|
| CA Gauche | --- | 5,0 dB |
| CA Droit  | --- | 5,0 dB |

Notes

Données Patient

**DIALLO MOHAMED**

Date de naissance

01/05/1992

Age

32

Société

CR18

ID

24121210592186842

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021