


MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 16:44:57

Durée: 11mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

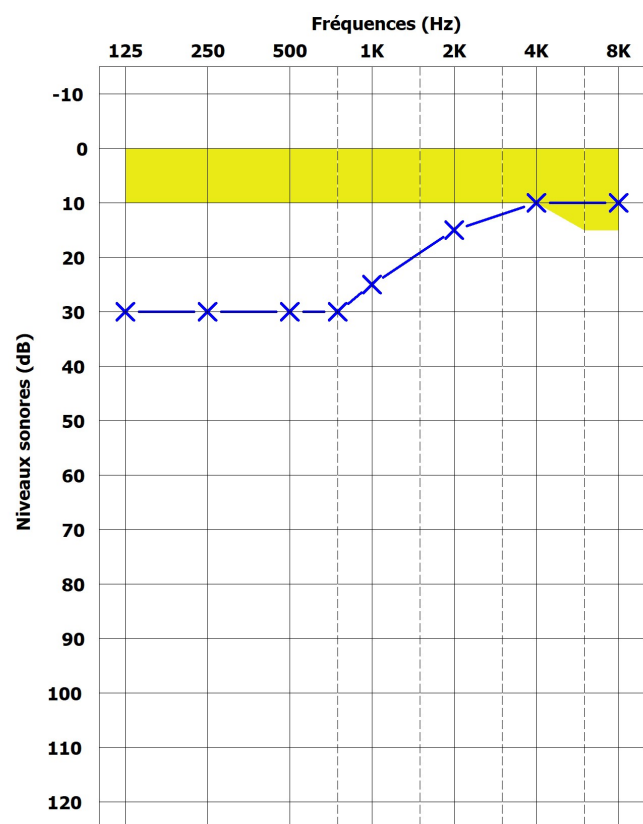

Oreille Gauche

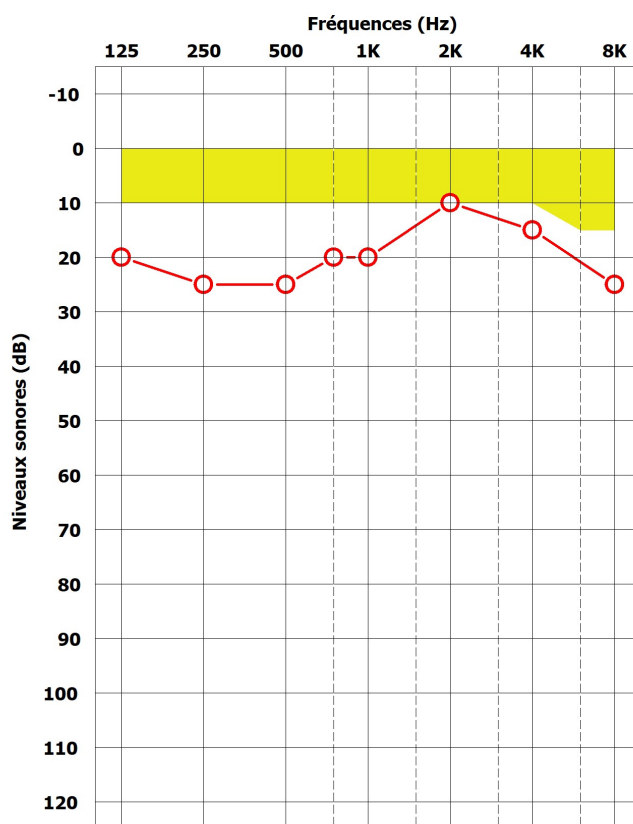

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	30	30	30	25		15		10		10
CA Droit	20	25	25	20	20		10		15		25

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	SIDIBE MAKORIKA
Date de naissance	30/07/1986
Age	37
Société	CR18
ID	24032816412588812

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021