



Données Patient		CONDE SIDIKI
Date de naissance	01/01/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	24050515201932806	

Date du test: 05/05/2024 15:25:23
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

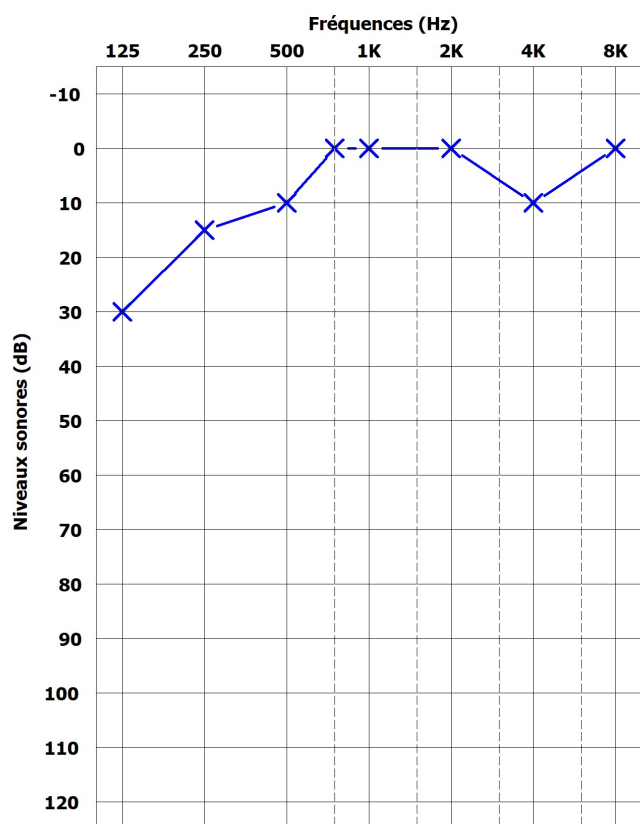

Oreille Gauche

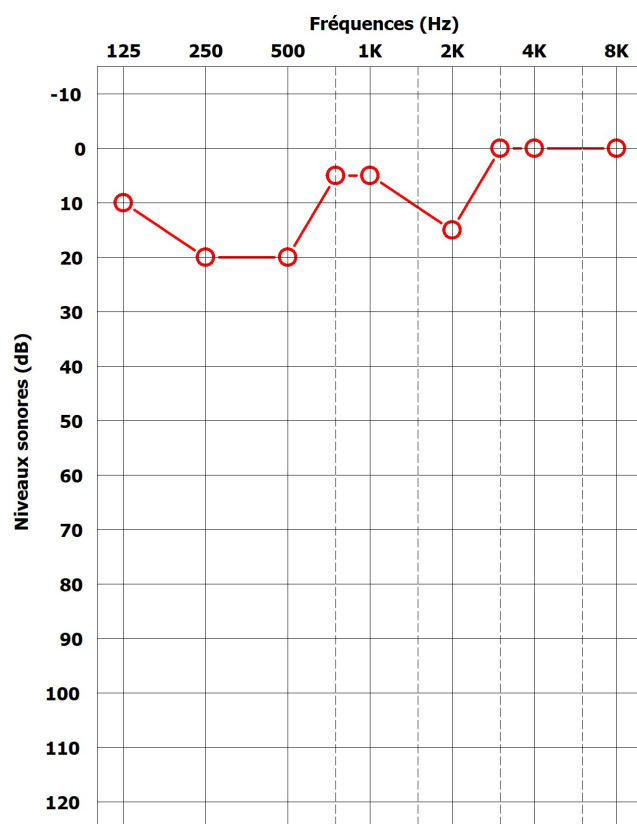

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	15	10	0	0		0		10		0
CA Droit	10	20	20	5	5		15	0	0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes