


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 14:00:43
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		CONDE MOUSSA
Date de naissance	26/06/1999	
Age	24	
Société	CR18	
ID	24051513563013442	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

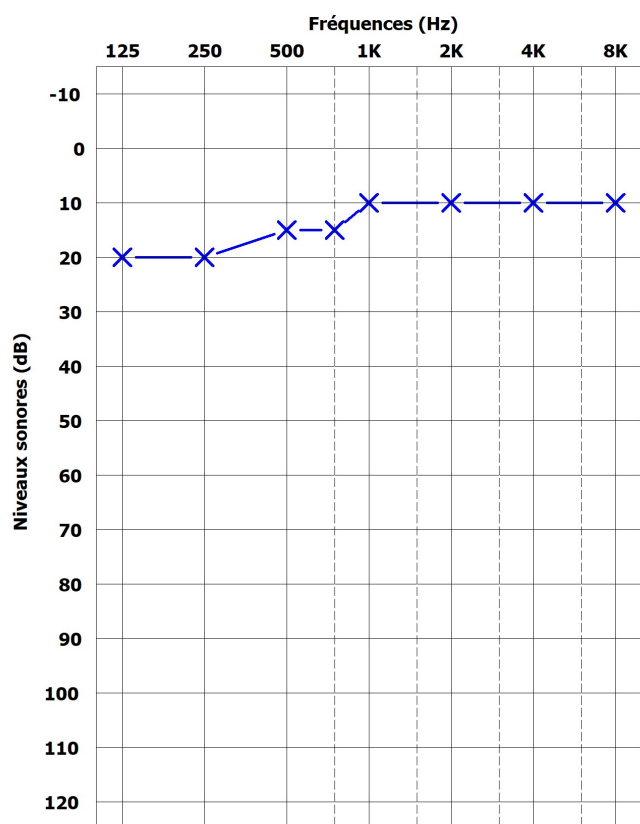

Oreille Gauche

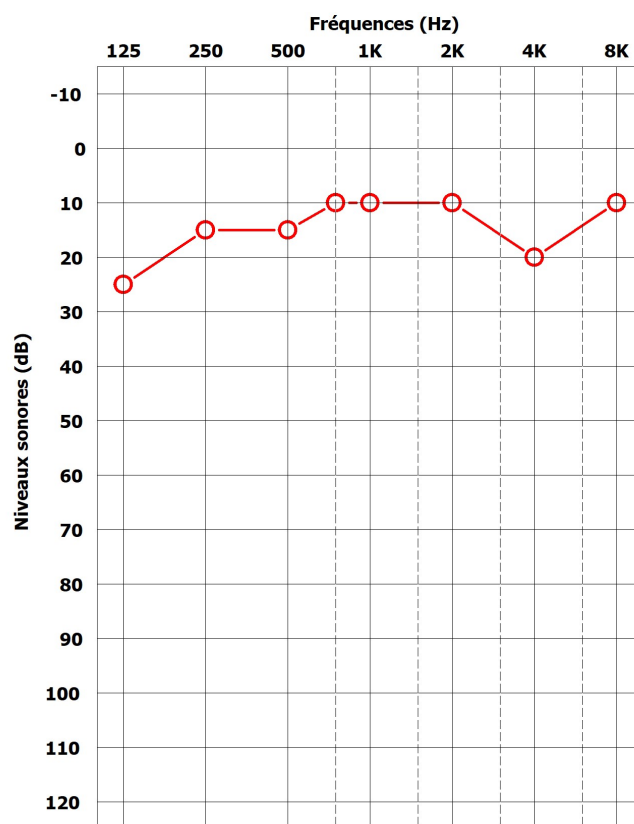

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	15	15	10		10		10		10
CA Droit	25	15	15	10	10		10		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes