


Données Patient		CISSE MORY
Date de naissance	01/01/2001	
Age	23	
Société	CR18	
ID	24050120495298084	


MEDVIE

Date du test: 01/05/2024 20:51:30  
 Durée: 11mn 16s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

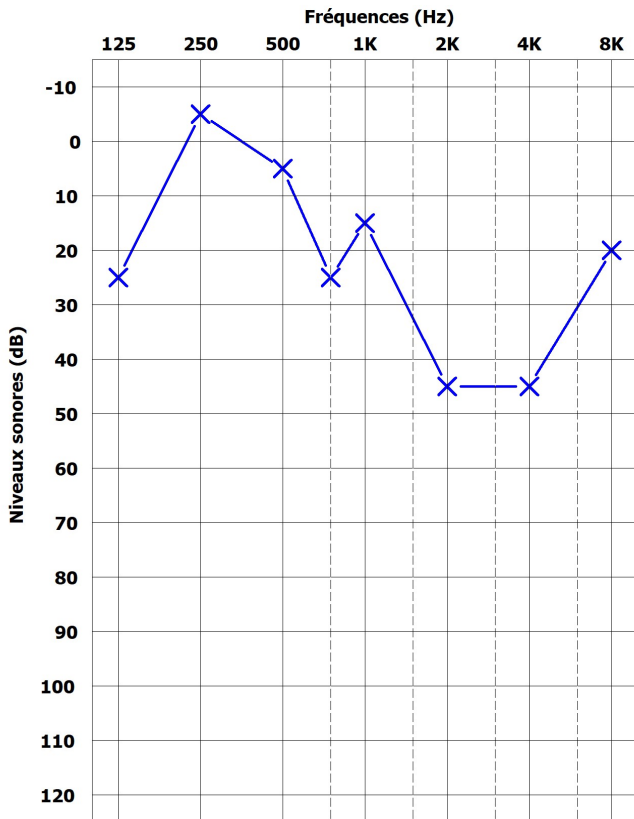

Oreille Gauche

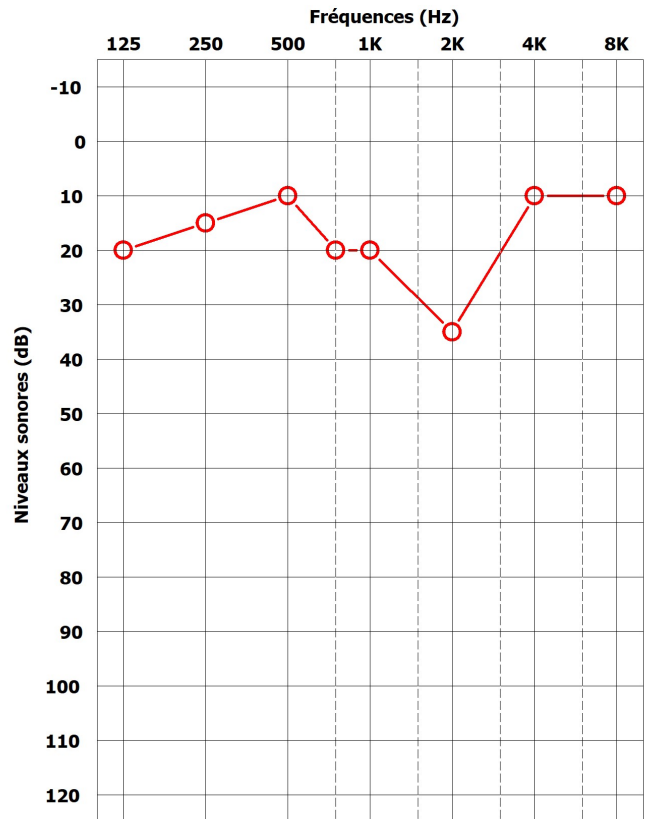

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	-5	5	25	15		45		45		20
CA Droit	20	15	10	20	20		35		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	27,5 dB
CA Droit	18,8 dB	---

Notes