

MEDVIE


Date du test: 12/03/2025 09:54:26

Durée: 5mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA LANCINET
Date de naissance	01/07/1989	
Age	35	
Société	CR18	
ID	25031209523603946	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

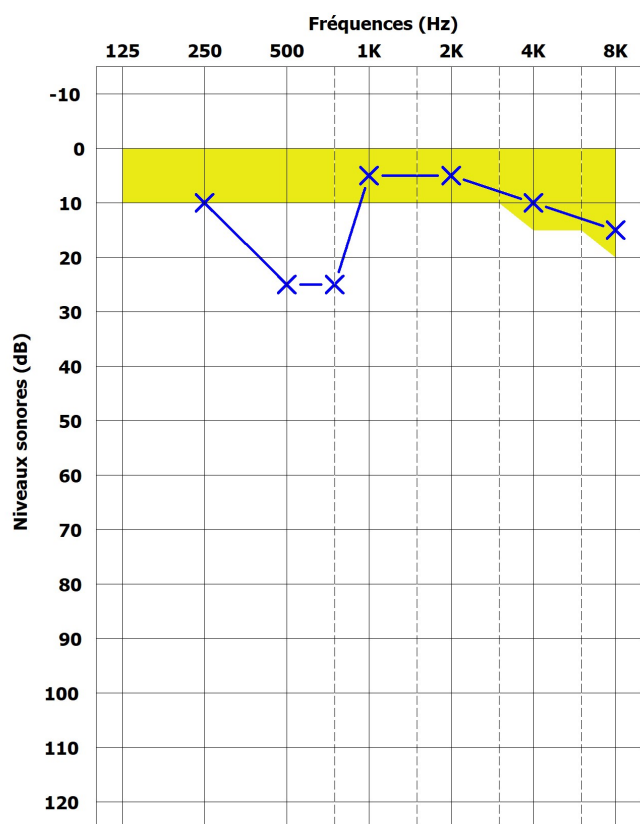

Oreille Gauche

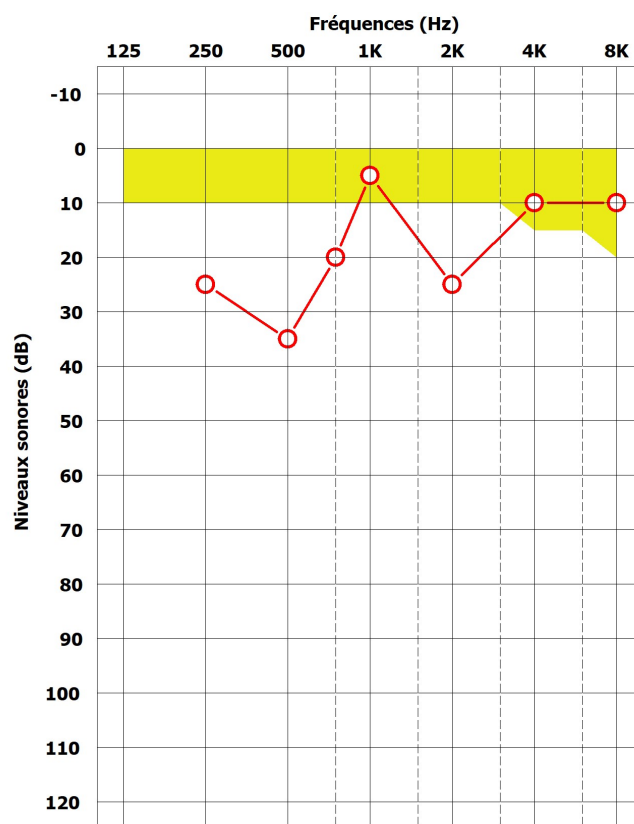

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	25	5		5		10		15
CA Droit		25	35	20	5		25		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes