

MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 11:48:22

Durée: 5mn 03s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KANTE MAMADY
Date de naissance	01/01/1983
Age	42
Société	CR18
ID	25031311472394182

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

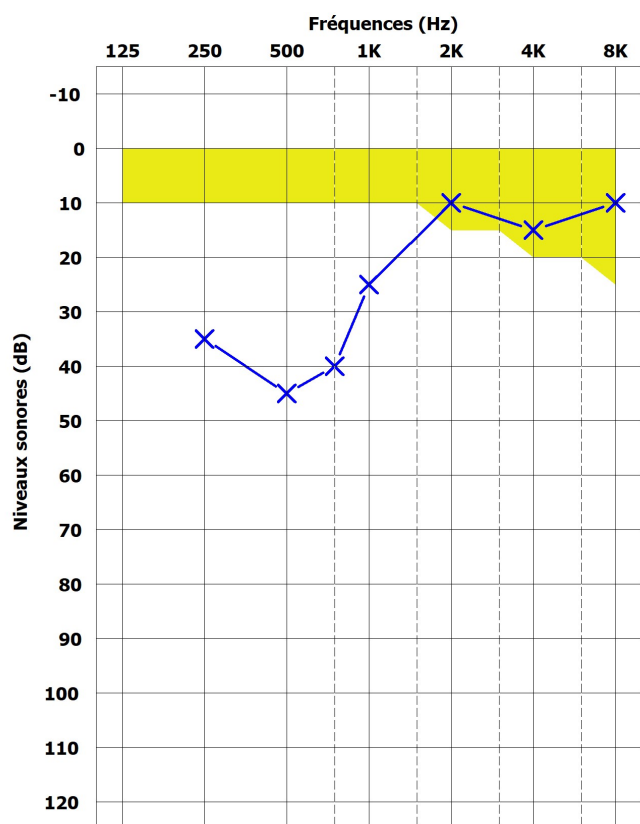

Oreille Gauche

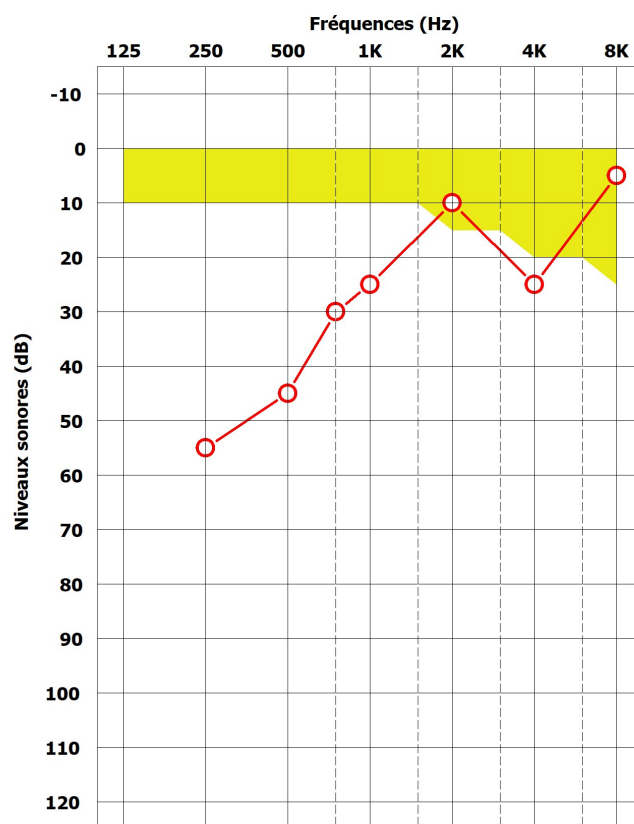

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	45	40	25		10		15		10
CA Droit		55	45	30	25		10		25		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes