


MEDVIE


Date du test: 22/04/2024 12:45:00

Durée: 8mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

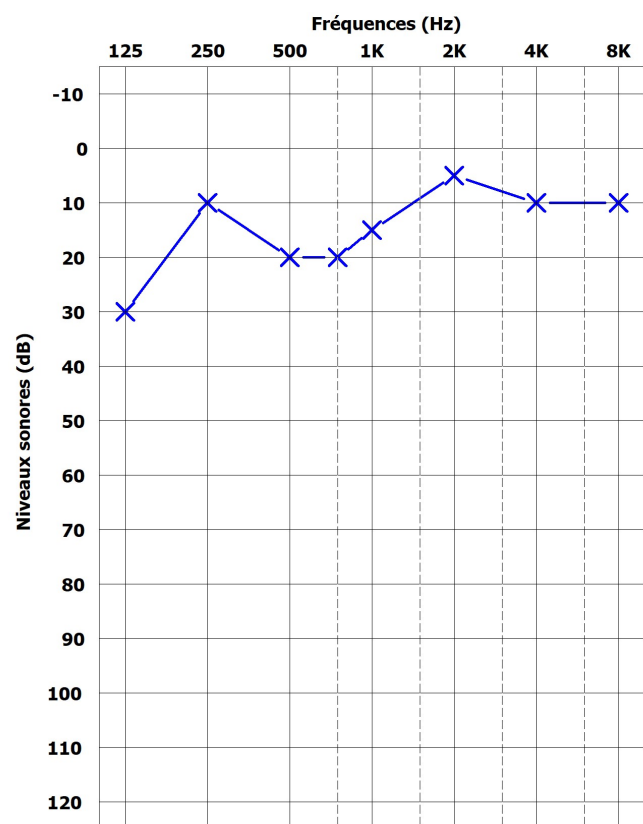

Oreille Gauche

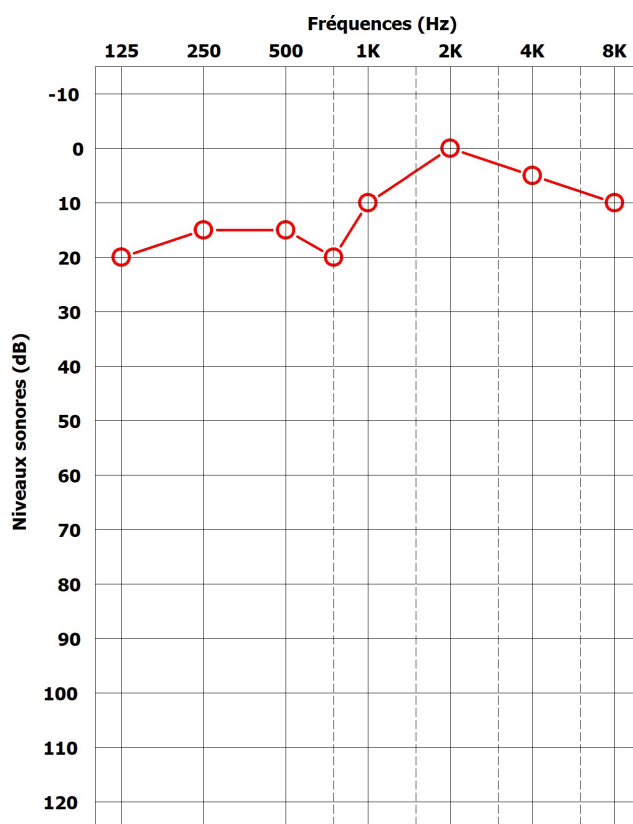

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	10	20	20	15		5		10		10
CA Droit	20	15	15	20	10		0		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA ALY
Date de naissance	01/01/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24042212422172072

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021