

MEDVIE


Date du test: 20/03/2024 17:15:22

Durée: 10mn 50s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24032017135014133

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

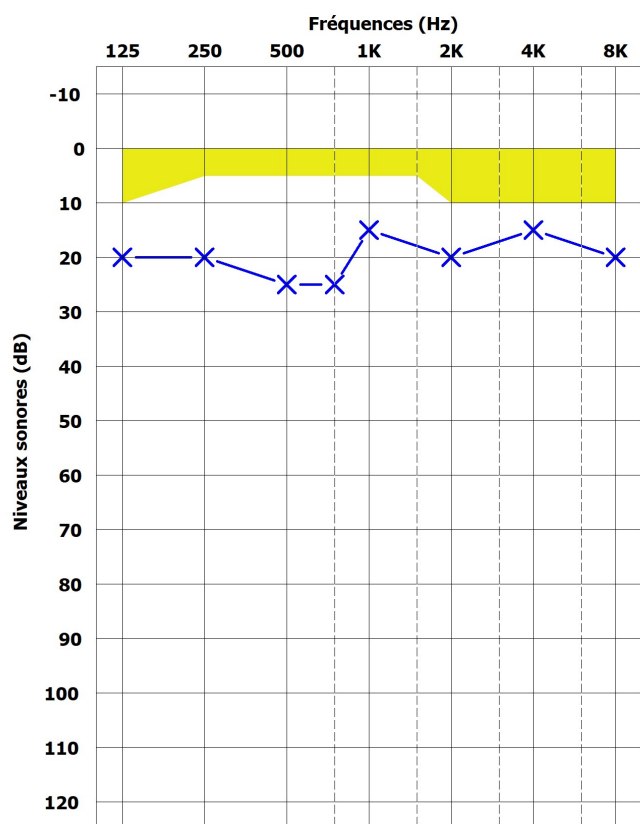

Oreille Gauche

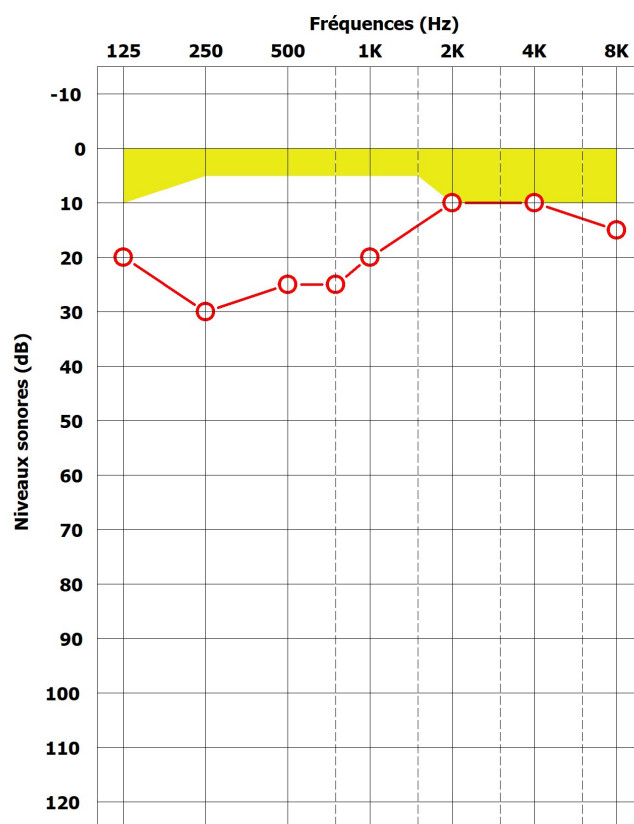

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	20	25	25	15		20		15		20
CA Droit	20	30	25	25	20		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes