


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 13:17:17
Durée: 8mn 21s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOUSSA
Date de naissance	01/01/1977
Age	47
Société	CR18
ID	24031413142995662

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

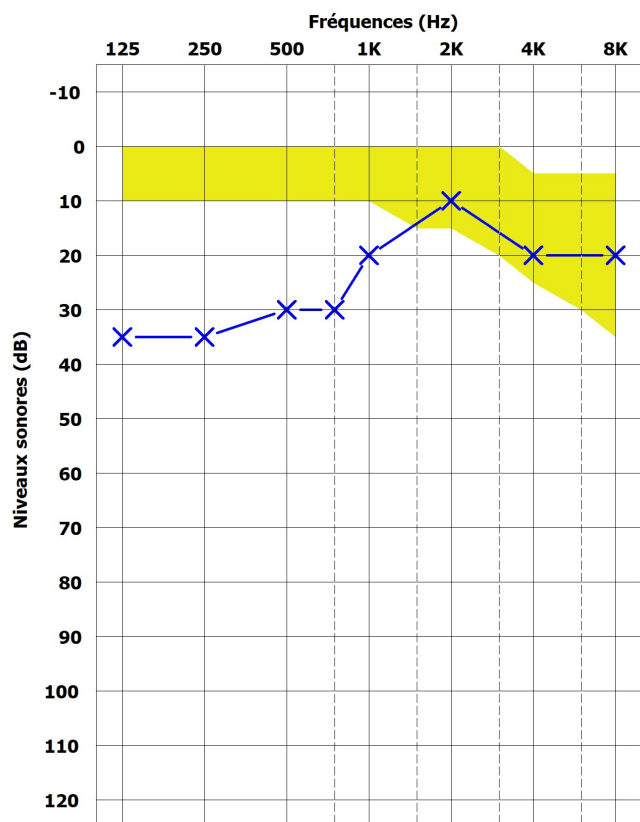

Oreille Gauche

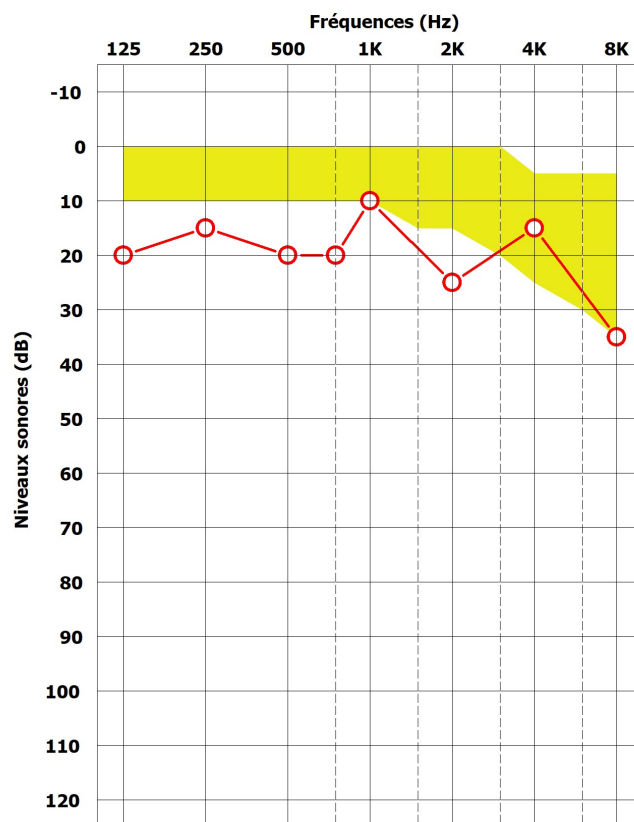

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	30	30	20		10		20		20
CA Droit	20	15	20	20	10		25		15		35

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes