


MEDVIE

Date du test: 20/03/2024 14:38:53

Durée: 7mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

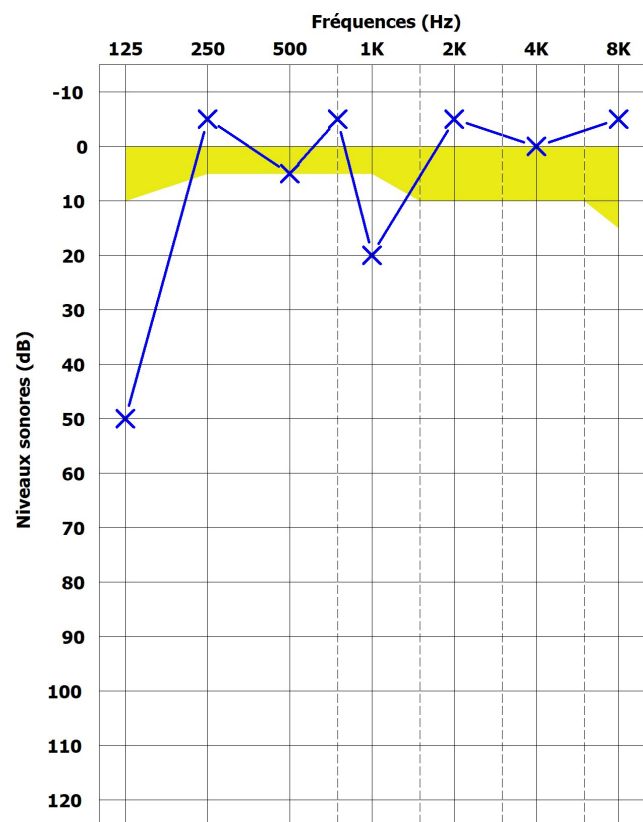

Oreille Gauche

Données Patient		CAMARA AMARA
Date de naissance	01/01/1995	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24032014351471610	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

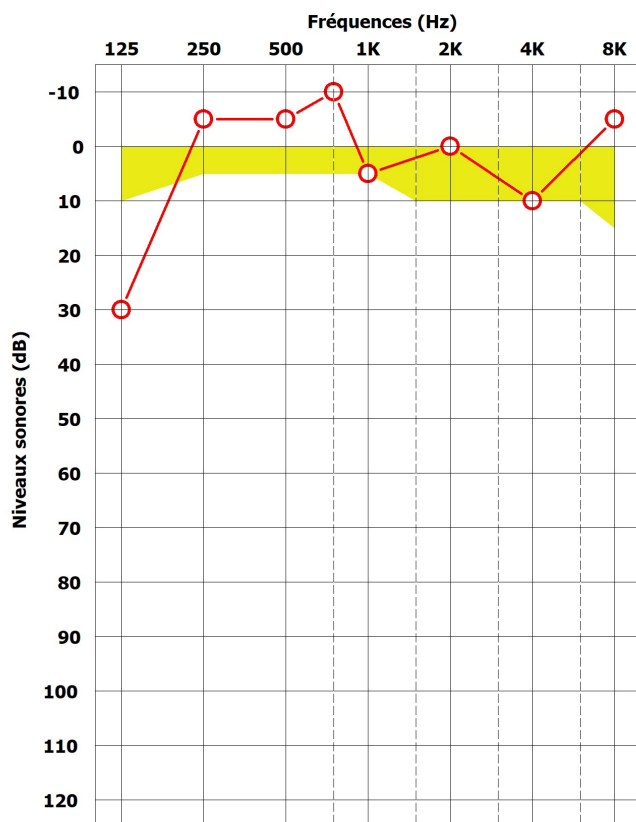

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	50	-5	5	-5	20		-5		0		-5
CA Droit	30	-5	-5	-10	5		0		10		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes