

MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 21:13:16

Durée: 7mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
MEITA SIDIKI	
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24030721101340641

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

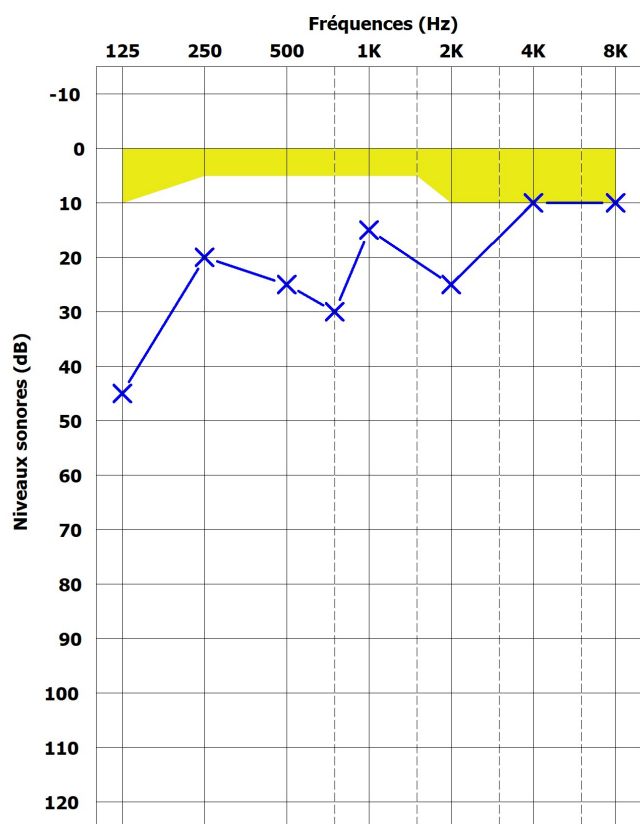

Oreille Gauche

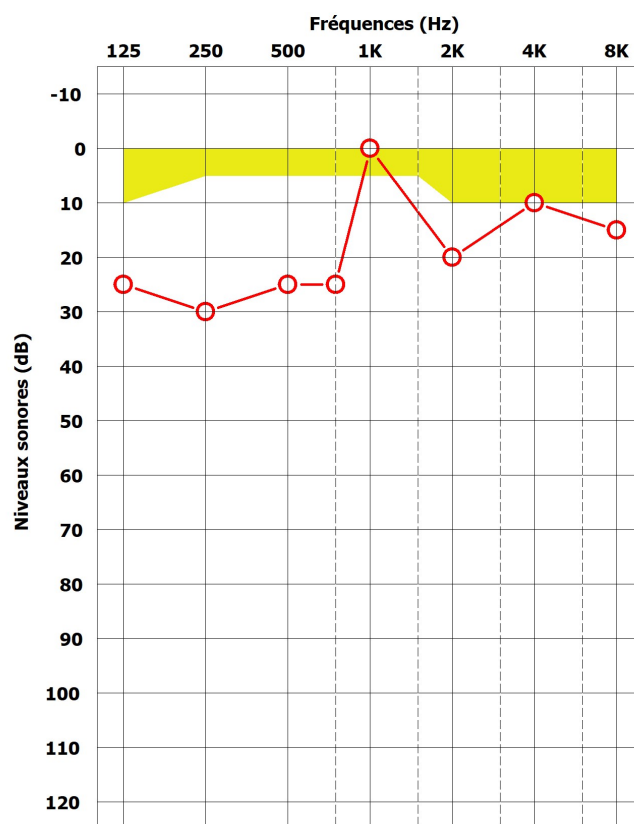

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	45	20	25	30	15		25		10		10
CA Droit	25	30	25	25	0		20		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes