


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 16:19:51

Durée: 6mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

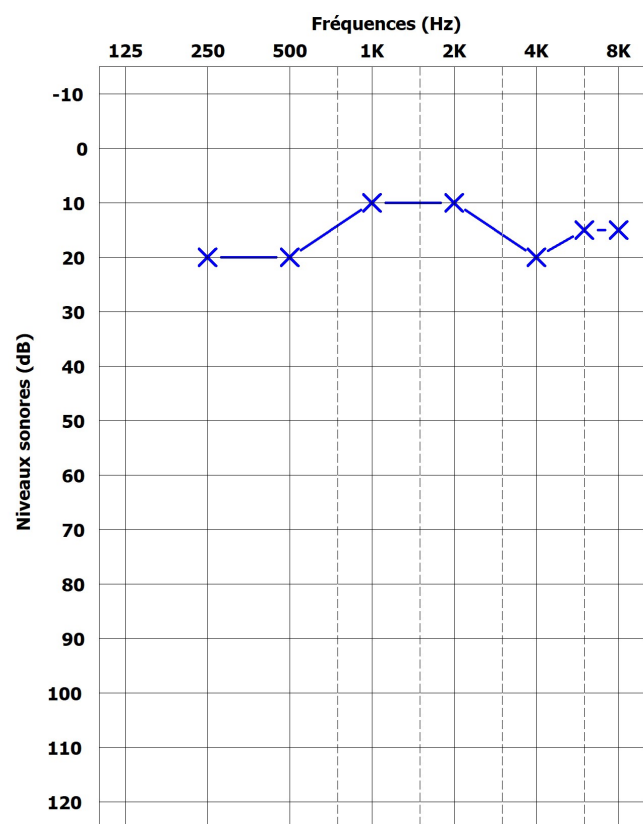

Oreille Gauche

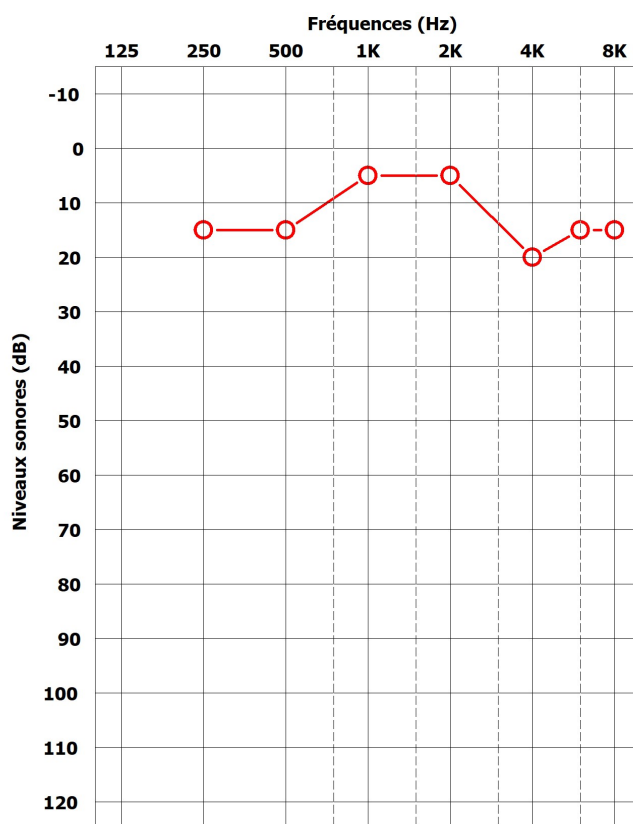

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20		10		10		20	15	15
CA Droit		15	15		5		5		20	15	15

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes

Données Patient	CAMARA AMADOU
Date de naissance	04/03/1997
Age	27
Société	CR18
ID	24121216184525396

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021